



Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : DDT BDC 55
Date du repérage : 26/03/2015



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... **Yvelines**

Adresse : **4, rue de Provence**

Commune : **78000 VERSAILLES**

**Section cadastrale AX, Parcelle
numéro 16,**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

**Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété**

Périmètre de repérage :

**R+3, sous-
sol, façades, couvertures, jardin.**

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom : ... **CONSEIL GENERAL DES YVELINES**

Adresse : **2, PLACE ANDRE MIGNOT
78012 VERSAILLES**

Objet de la mission :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dossier Technique Amiante | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Installations électriques |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente | <input type="checkbox"/> Métrage (Loi Boutin) | <input type="checkbox"/> Diagnostic Technique (SRU) |
| <input type="checkbox"/> Dossier amiante Parties Privatives | <input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP) | <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic énergétique |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant travaux | <input type="checkbox"/> Exposition au plomb (DRIPP) | <input type="checkbox"/> Prêt à taux zéro |
| <input type="checkbox"/> Diag amiante avant démolition | <input type="checkbox"/> Diag Assainissement | <input type="checkbox"/> Ascenseur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat relatif à la présence de termites | <input type="checkbox"/> Sécurité piscines | <input type="checkbox"/> Etat des lieux (Loi Scellier) |
| <input type="checkbox"/> Etat parasitaire | <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Installations gaz | <input type="checkbox"/> Radon |
| <input type="checkbox"/> Etat Risques Naturel et technologique | <input type="checkbox"/> Plomb dans l'eau | <input type="checkbox"/> Accessibilité Handicapés |
| <input type="checkbox"/> Etat des lieux | <input type="checkbox"/> Sécurité Incendie | |



Résumé de l'expertise n° DDT BDC 55

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse :**4, rue de Provence**

Commune :**78000 VERSAILLES**



Section cadastrale **AX, Parcelle numéro 16,**

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage :**R+3, sous-sol, façades, couvertures, jardin.**

Prestations	Conclusion
CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Etat Termites	Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.
Gaz	L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
DPE	Consommation conventionnelle : 221 kWh ep/m ² .an (Classe D) Estimation des émissions : 51 kg eqCO ₂ /m ² .an (Classe E)
Electricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

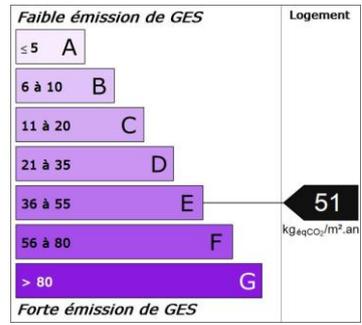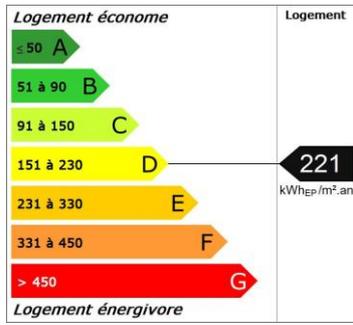



Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

N° : DDT BDC 55 Valable jusqu'au : 25/03/2025 Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle) Année de construction : .. Avant 1948 Surface habitable : 237 m ² Adresse : 4, rue de Provence 78000 VERSAILLES	Date (visite) : 26/03/2015 Diagnostiqueur : Stéphane LEBLANC Certification : DTI/1410-001 obtenue le 18/10/2012 SOCOTEC  Signature :
Propriétaire : Nom : CONSEIL GENERAL DES YVELINES Adresse : 2, PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie


Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2013-2012-2011, prix des énergies indexés au 15 Août 2011

	Moyenne annuelle des consommations	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie dans l'unité d'origine	détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage et Eau chaude sanitaire	Facture Gaz Naturel kWh PCS: 58333	Gaz Naturel : 52 553 kWh _{EF}	52 553 kWh _{EP}	3 057 €
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS		Gaz Naturel : 52 553 kWh _{EF}	52 553 kWh _{EP}	3 244 € (abonnement de 187 € inclus)

Consommations énergétiques (en énergie primaire) Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	Émissions de gaz à effet de serre (GES) Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
--	---

Consommation réelle : 221 kWh_{EP}/m².an

Estimation des émissions : 51 kg_{éqCO₂}/m².an

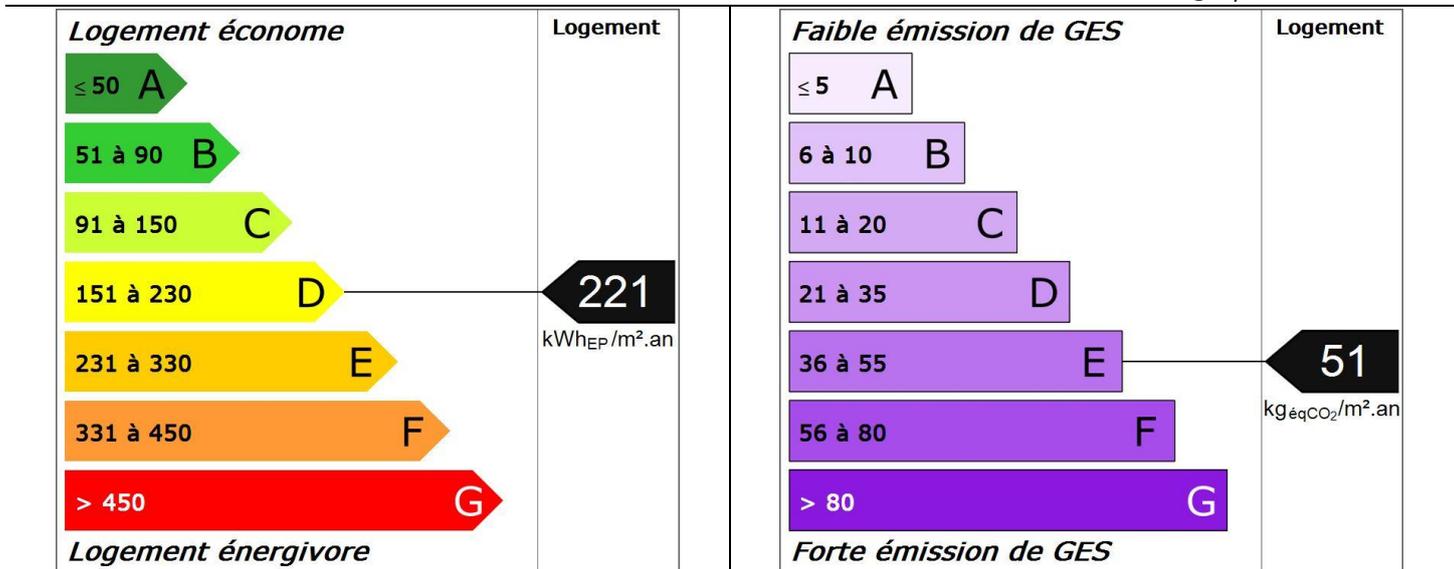

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation
Murs : Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local chauffé	Système de chauffage : Chaudière individuelle Gaz Naturel installée avant 1980 Emetteurs: Radiateurs munis de robinets thermostatiques	Système de production d'ECS : Combiné au système: Chaudière individuelle Gaz Naturel installée avant 1980
Toiture : Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un comble fortement ventilé Plafond sous solives bois donnant sur l'extérieur		
Menuiseries : Porte(s) bois opaque pleine Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple Fenêtres battantes bois simple vitrage avec vénitiens extérieurs tout métal apposée devant une seconde en double vitrage Fenêtres battantes bois simple vitrage	Système de refroidissement : Néant	Système de ventilation : Naturelle par entrées d'air hautes et basses
Plancher bas : Voutains en briques ou moellons non isolé donnant sur un sous sol Voutains en briques ou moellons non isolé donnant sur un local chauffé	Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non	

Énergies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh_{EP}/m².an

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
Néant

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du logement indiquées par les compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêt en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par les équipements installés à demeure.

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Conseils pour un bon usage

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, réglez et programmez : La régulation vise à maintenir la température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le programmeur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique contrôlée :

- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes),
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques,...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/audiovisuel :

- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,...).

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires	Crédit d'impôt
Isolation du plancher bas en sous face	<p>Recommandation : Envisager la mise en place d'un isolant en sous face du plancher.</p> <p>Détail : Pour un bâtiment ancien, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation procéder à un examen minutieux de l'état des bois (remplacement des bois attaqués ou affaiblis ; traitement curatif ou préventif contre les insectes xylophages et les moisissures). Pour bénéficier du crédit d'impôt, choisir un isolant avec $R=3 \text{ m}^2.K/W$.</p>	30%
Remplacement fenêtres par du double-vitrage VIR	<p>Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique.</p> <p>Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.</p>	30%
Installation d'un programmeur	<p>Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage.</p> <p>Détail : On choisira de préférence un programmeur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.</p>	30%
Remplacement chaudière (gaz à condensation)	<p>Recommandation : Lors du remplacement de la chaudière, envisager son remplacement par une chaudière condensation ou à défaut basse température.</p> <p>Détail : Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire. Celui-ci va nettoyer, effectuer les réglages et contrôles nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation. Une chaudière bien réglée consommera moins d'énergie et rejettera moins de CO₂.</p>	30%
Envisager un ECS solaire	<p>Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire.</p> <p>Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation.</p>	30%
Installation d'une VMC hygroréglable	<p>Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable.</p> <p>Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver</p>	

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 8 février 2012, arrêté du 27 octobre 2014, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH.
Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC LES QUADRANTS 3, Avenue du centre 78182 Saint Quentin en Yvelines.**



Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : DDT BDC 55
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
 Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
 Date du repérage : 26/03/2015

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Yvelines Adresse : 4, rue de Provence Commune : 78000 VERSAILLES Section cadastrale AX, Parcelle numéro 16, Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : CONSEIL GENERAL DES YVELINES 2, PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES
Propriétaire : CONSEIL GENERAL DES YVELINES 2, PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES

Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives	X	Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Sans objet, le bien est vacant	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : 0 Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Stéphane LEBLANC
N° de certificat de certification	SOCOTEC DTI/1401-001
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	89-93, Avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY.
Organisme d'assurance professionnelle	ALLIANZ
N° de contrat d'assurance	80810333
Date de validité :	30/09/2015

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	NITON
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	XLP 300 / 17900
Nature du radionucléide	109 CD
Date du dernier chargement de la source	15/12/2013
Activité à cette date et durée de vie de la source	370 mbq

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	418	15	105	110	158	30
%	100	4 %	25 %	26 %	38 %	7 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par LEBLANC STEPHANE le 26/03/2015 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour

supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

SOMMAIRE

1 Rappel de la commande et des références réglementaires	4
2 Renseignements complémentaires concernant la mission	4
2.2 <i>Le laboratoire d'analyse éventuel</i>	5
2.3 <i>Le bien objet de la mission</i>	5
3 Méthodologie employée	6
3.1 <i>Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X</i>	6
3.2 <i>Stratégie de mesurage</i>	6
3.3 <i>Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire</i>	6
4 Présentation des résultats	7
5 Résultats des mesures	7
6 Conclusion	24
6.1 <i>Classement des unités de diagnostic</i>	24
6.2 <i>Recommandations au propriétaire</i>	24
6.3 <i>Commentaires</i>	25
6.4 <i>Facteurs de dégradation du bâti</i>	25
6.5 <i>Transmission du constat à l'agence régionale de santé</i>	25
7 Obligations d'informations pour les propriétaires	26
8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb	26
8.1 <i>Textes de référence</i>	26
8.2 <i>Ressources documentaires</i>	27
9 Annexes :	27
9.1 <i>Notice d'Information (2 pages)</i>	27
9.2 <i>Croquis</i>	28
9.3 <i>Analyses chimiques du laboratoire</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>

Nombre de pages de rapport : 30

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 4

1 Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2 Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	XLP 300	
N° de série de l'appareil	17900	
Nature du radionucléide	109 CD	
Date du dernier chargement de la source	15/12/2013	Activité à cette date et durée de vie : 370 mbq 14/12/2018
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T020320	Date d'autorisation : 19/08/2011
	Date de fin de validité de l'autorisation : 18/07/2016	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	PELTRE Christophe	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	BERTRAND PEROTIN	

Étalon : **FONDIS 226722 1,00 mg/cm² +/- 0,1mg/cm²**

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	26/03/2015	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	914	26/03/2015	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	4,rue de Provence 78000 VERSAILLES
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (maisons individuelles) R+3,sous-sol,façades,couvertures,jardin.
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Section cadastrale AX, Parcelle numéro 16,
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	CONSEIL GENERAL DES YVELINES 2,PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES
L'occupant est :	Sans objet, le bien est vacant
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	26/03/2015
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir annexe n° 9.2

Liste des locaux visités

**RDCH - Hall entrée,
RDCH - Dégagement,
RDCH - Cuisine,
RDCH - Salle à manger,
RDCH - Placard,
RDCH - Salon,
0/1 - Escalier,
1er étage - Palier,
1er étage - Chambre 1,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Dressing,
1er étage - Salle de bains,
1er étage - Wc,
1er étage - Placard,
1/2 - Escalier,
2ème étage - Palier,
2ème étage - Dégagement,**

**2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Chambre 5,
2ème étage - Salle de bains,
2ème étage - Wc,
2/3 - Escalier,
3ème étage - Palier,
3ème étage - Chambre 6,
3ème étage - Chambre 7,
3ème étage - Grenier,
Sous sol - Circulation,
Sous sol - Cave 1,
Sous sol - Cave 2,
Sous sol - Chaufferie,
Sous sol - Local cuve,
Extérieur - Façades,
Extérieur - Couvertures,
Extérieur - Jardin**

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3 Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*».

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4 Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
> seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5 Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
RDCH - Hall entrée	9	2 (22 %)	-	5 (56 %)	-	2 (22 %)
RDCH - Dégagement	10	-	1 (10 %)	6 (60 %)	3 (30 %)	-
RDCH - Cuisine	13	2 (15 %)	-	1 (8 %)	8 (62 %)	2 (15 %)
RDCH - Salle à manger	20	-	1 (5 %)	7 (35 %)	10 (50 %)	2 (10 %)
RDCH - Placard	14	-	1 (7 %)	5 (36 %)	8 (57 %)	-
RDCH - Salon	16	-	1 (6,100000 00000001 %)	5 (31,2 %)	8 (50 %)	2 (12,5 %)
0/1 - Escalier	11	-	-	7 (64 %)	4 (36 %)	-
1er étage - Palier	10	-	1 (10 %)	4 (40 %)	5 (50 %)	-
1er étage - Chambre 1	24	-	7 (29 %)	5 (21 %)	10 (42 %)	2 (8 %)
1er étage - Chambre 2	15	-	5 (33,2 %)	6 (40 %)	2 (13,3 %)	2 (13,3 %)
1er étage - Dressing	19	-	7 (36,8 %)	6 (31,6 %)	6 (31,6 %)	-
1er étage - Salle de bains	17	-	3 (18 %)	6 (35 %)	6 (35 %)	2 (12 %)
1er étage - Wc	14	-	3 (21 %)	5 (36 %)	6 (43 %)	-
1er étage - Placard	14	-	3 (21 %)	5 (36 %)	6 (43 %)	-
1/2 - Escalier	15	-	-	5 (33,2 %)	8 (53,3 %)	2 (13,3 %)
2ème étage - Palier	7	-	1 (14,3 %)	1 (14,3 %)	5 (71,4 %)	-
2ème étage - Dégagement	14	-	7 (50 %)	1 (7 %)	6 (43 %)	-
2ème étage - Chambre 3	17	-	5 (29 %)	1 (6 %)	9 (53 %)	2 (12 %)
2ème étage - Chambre 4	18	-	5 (27,9 %)	1 (5,6 %)	10 (55,6 %)	2 (11,1 %)
2ème étage - Chambre 5	16	-	3 (18,8 %)	1 (6,2 %)	10 (62,5 %)	2 (12,5 %)
2ème étage - Salle de bains	15	-	3 (20 %)	1 (7 %)	9 (60 %)	2 (13 %)

2ème étage - Wc	14	-	3 (21 %)	5 (36 %)	6 (43 %)	-
2/3 - Escalier	13	-	-	8 (62 %)	5 (38 %)	-
3ème étage - Palier	13	-	9 (69 %)	4 (31 %)	-	-
3ème étage - Chambre 6	14	-	5 (35,7 %)	5 (35,7 %)	4 (28,6 %)	-
3ème étage - Chambre 7	13	-	5 (38 %)	4 (31 %)	4 (31 %)	-
3ème étage - Grenier	3	1 (33 %)	2 (67 %)	-	-	-
Sous sol - Circulation	8	-	6 (75 %)	-	-	2 (25 %)
Sous sol - Cave 1	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Sous sol - Cave 2	8	-	8 (100 %)	-	-	-
Sous sol - Chaufferie	8	5 (62,5 %)	1 (12,5 %)	-	-	2 (25 %)
Sous sol - Local cuve	8	5 (62,5 %)	1 (12,5 %)	-	-	2 (25 %)
TOTAL	418	15 (4 %)	105 (25 %)	110 (26 %)	158 (38 %)	30 (7 %)

RDCH - Hall entrée

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 22 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		1	Sol	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		2	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
2	A	3	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	2,29	Non Visible	1	
3	A	3	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	6,96	Non Visible	1	
4	A	3	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	5,68	Non Visible	1	
5	B	4	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	5,74	Non Visible	1	
6	B	4	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	4,66	Non Visible	1	
7	B	4	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	6,58	Non Visible	1	
8	C	5	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	7,34	Non Visible	1	
9	C	5	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	2,99	Non Visible	1	
10	C	5	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	4,78	Non Visible	1	
11	D	6	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	6,96	Non Visible	1	
12	D	6	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	3,38	Non Visible	1	
13	D	6	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	7,47	Non Visible	1	
14	A	7	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie basse	3,38	Dégradé (Ecaillage)	3	
15	A	7	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute	2,93	Dégradé (Ecaillage)	3	
16	A	8	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie basse	6,06	Dégradé (Ecaillage)	3	
17	A	8	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute	5,74	Dégradé (Ecaillage)	3	
18		9	Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	3,06	Non Dégradé	1	
19		9	Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 2	2,93	Non Dégradé	1	

RDCH - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
20		10	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,3		0	
21		10	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0,3		0	
22		11	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	2,67	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
23		11	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	2,86	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
24	A	12	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	8,11	Non Visible	1	
25	A	12	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	3,76	Non Visible	1	
26	A	12	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	4,72	Non Visible	1	
27	B	13	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	2,22	Non Visible	1	
28	B	13	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	3,31	Non Visible	1	
29	B	13	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	7,41	Non Visible	1	
30	C	14	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	4,02	Non Visible	1	
31	C	14	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	8,24	Non Visible	1	
32	C	14	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	4,98	Non Visible	1	
33	D	15	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	4,66	Non Visible	1	
34	D	15	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	7,98	Non Visible	1	
35	D	15	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	7,86	Non Visible	1	
36	E	16	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	4,21	Non Visible	1	
37	E	16	Mur	Plâtre	Peinture	partie haute (> 1m)	5,94	Non Visible	1	
38	E	16	Mur	Plâtre	Peinture	au centre	4,85	Non Visible	1	
39	E	17	Porte (P1)	bois	Peinture	partie basse	6,51	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
40	E	17	Porte (P1)	bois	Peinture	partie haute	5,62	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
41	E	18	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	partie basse	2,99	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
42	E	18	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	partie haute	3,95	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
43		19	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	5,62	Non Dégradé	1	
44		19	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	8,43	Non Dégradé	1	

RDCH - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 15 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		20	Sol	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		21	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
45	A	22	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
46	A	22	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,11	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
47	A	22	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,98	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
48	B	23	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,77	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
49	B	23	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,77	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
50	B	23	Mur	plâtre	peinture	au centre	5,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
51	C	24	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,6	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
52	C	24	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
53	C	24	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,08	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
54	D	25	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,04	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
55	D	25	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,22	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
56	D	25	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
57	A	26	Porte (P1)	bois	Peinture	partie basse	3,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
58	A	26	Porte (P1)	bois	Peinture	partie haute	6,13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
59	A	27	Huissierie Porte (P1)	bois	Peinture	partie basse	4,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
60	A	27	Huissierie Porte (P1)	bois	Peinture	partie haute	7,15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
61	B	28	Porte (P2)	bois	Peinture	partie basse	6,83	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
62	B	28	Porte (P2)	bois	Peinture	partie haute	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
63	B	29	Huissierie Porte (P2)	bois	Peinture	partie basse	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
64	B	29	Huissierie Porte (P2)	bois	Peinture	partie haute	2,35	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
65		30	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	8,11	Non Dégradé	1	
66		30	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	2,35	Non Dégradé	1	
67	B	31	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	7,6	Dégradé (Ecaillage)	3	
68	B	31	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	6,64	Dégradé (Ecaillage)	3	
69	B	32	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	2,35	Dégradé (Ecaillage)	3	
70	B	32	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	3,25	Dégradé (Ecaillage)	3	

RDCH - Salle à manger

Nombre d'unités de diagnostic : 20 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 10 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
71		33	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0		0	
72		33	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,07		0	
73		34	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	7,15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
74		34	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
75	A	35	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,7	Non Visible	1	
76	A	35	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,55	Non Visible	1	
77	A	35	Mur	plâtre	peinture	au centre	5,3	Non Visible	1	
78	B	36	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,89	Non Visible	1	
79	B	36	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,76	Non Visible	1	
80	B	36	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,22	Non Visible	1	
81	C	37	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,54	Non Visible	1	
82	C	37	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,86	Non Visible	1	
83	C	37	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,38	Non Visible	1	
84	D	38	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,14	Non Visible	1	
85	D	38	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,19	Non Visible	1	
86	D	38	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,15	Non Visible	1	
87	E	39	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,99	Non Visible	1	
88	E	39	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,81	Non Visible	1	
89	E	39	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,44	Non Visible	1	
90	F	40	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,72	Non Visible	1	
91	F	40	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,27	Non Visible	1	
92	F	40	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,41	Non Visible	1	
93	F	41	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse	6,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
94	F	41	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute	4,98	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
95	F	42	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse	4,85	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
96	F	42	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
97	F	43	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
98	F	43	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute	4,27	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
99	F	44	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse	4,46	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
100	F	44	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute	5,23	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
101	A	45	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	8,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

102	A	45	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	2,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
103	A	46	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	6,64	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
104	A	46	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	7,73	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
105	E	47	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	5,42	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
106	E	47	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
107	E	48	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	6,26	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
108	E	48	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	2,99	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
109		49	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	2,67	Non Dégradé	1	
110		49	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	5,94	Non Dégradé	1	
111	F	50	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	4,98	Dégradé (Ecaillage)	3	
112	F	50	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	3,76	Dégradé (Ecaillage)	3	
113	F	51	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	5,94	Dégradé (Ecaillage)	3	
114	F	51	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	4,91	Dégradé (Ecaillage)	3	
115	F	52	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	8,05	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
116	F	52	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	7,15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDCH - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
117		53	Sol	Parquet	Dalles plastiques	mesure 1	0,33		0	
118		53	Sol	Parquet	Dalles plastiques	mesure 2	0,39		0	
119		54	Plinthes	bois	Peinture	mesure 1	3,89	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
120		54	Plinthes	bois	Peinture	mesure 2	5,04	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
121	A	55	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,24	Non Visible	1	
122	A	55	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,85	Non Visible	1	
123	A	55	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,67	Non Visible	1	
124	B	56	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,54	Non Visible	1	
125	B	56	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,55	Non Visible	1	
126	B	56	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,14	Non Visible	1	
127	C	57	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,92	Non Visible	1	
128	C	57	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,7	Non Visible	1	
129	C	57	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,7	Non Visible	1	
130	D	58	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,62	Non Visible	1	
131	D	58	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,54	Non Visible	1	
132	D	58	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,3	Non Visible	1	
133	D	59	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	6,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
134	D	59	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	7,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
135	D	60	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	7,22	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
136	D	60	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	3,95	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
137	D	61	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
138	D	61	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	6,96	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
139	D	62	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	6,83	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
140	D	62	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	5,62	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
141	A	63	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	4,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
142	A	63	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
143	A	64	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	4,85	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
144	A	64	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	5,62	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
145		65	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	6,64	Non Dégradé	1	
146		65	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	7,6	Non Dégradé	1	
147	D	66	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	7,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
148	D	66	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	8,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

RDCH - Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 12,5 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
149		67	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,26		0	
150		67	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,05		0	
151		68	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	6,96	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
152		68	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
153	A	69	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,32	Non Visible	1	
154	A	69	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,18	Non Visible	1	
155	A	69	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,06	Non Visible	1	
156	B	70	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,24	Non Visible	1	
157	B	70	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,57	Non Visible	1	
158	B	70	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,48	Non Visible	1	
159	C	71	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,4	Non Visible	1	
160	C	71	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,5	Non Visible	1	
161	C	71	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,22	Non Visible	1	

162	D	72	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,18	Non Visible	1	
163	D	72	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,02	Non Visible	1	
164	D	72	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,83	Non Visible	1	
165	B	73	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	3,12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
166	B	73	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	6,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
167	B	74	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	3,95	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
168	B	74	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	2,35	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
169	B	75	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	6,77	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
170	B	75	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	4,59	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
171	B	76	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse	4,46	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
172	B	76	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie haute	3,25	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
173	A	77	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	3,57	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
174	A	77	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	2,54	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
175	A	78	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	4,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
176	A	78	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	5,17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
177	B	79	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	3,38	Dégradé (Ecaillage)	3	
178	B	79	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	4,34	Dégradé (Ecaillage)	3	
179	B	80	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	6,58	Dégradé (Ecaillage)	3	
180	B	80	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	2,99	Dégradé (Ecaillage)	3	
181		81	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	6,77	Non Dégradé	1	
182		81	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	3,38	Non Dégradé	1	
183	B	82	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	7,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
184	B	82	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	4,08	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

0/1 - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
185	A	83	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,14	Non Visible	1	
186	A	83	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,41	Non Visible	1	
187	A	83	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,28	Non Visible	1	
188	B	84	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,06	Non Visible	1	
189	B	84	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,13	Non Visible	1	
190	B	84	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,7	Non Visible	1	
191	B	85	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
192	B	85	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	3,25	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
193	B	86	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
194	B	86	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,26	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
195	B	87	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
196	B	87	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,85	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
197	B	88	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,54	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
198	B	88	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,55	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
199		89	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	5,1	Non Dégradé	1	
200		89	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	8,24	Non Dégradé	1	
201		90	Marches	Bois	Vernis	mesure 1	5,87	Non Dégradé	1	
202		90	Marches	Bois	Vernis	mesure 2	4,46	Non Dégradé	1	
203		91	Contremarches	Bois	Vernis	mesure 1	4,34	Non Dégradé	1	
204		91	Contremarches	Bois	Vernis	mesure 2	7,79	Non Dégradé	1	
205		92	Balustres	Métal	peinture	partie basse	2,54	Non Dégradé	1	
206		92	Balustres	Métal	peinture	partie haute	7,86	Non Dégradé	1	
207		93	Main courante	Métal	peinture	mesure 1	3,38	Non Dégradé	1	
208		93	Main courante	Métal	peinture	mesure 2	4,14	Non Dégradé	1	

1er étage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
209		94	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,14		0	
210		94	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,2		0	
211		95	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,48	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
212		95	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	5,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
213	A	96	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,18	Non Visible	1	
214	A	96	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,06	Non Visible	1	
215	A	96	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,61	Non Visible	1	
216	B	97	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,74	Non Visible	1	
217	B	97	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,76	Non Visible	1	
218	B	97	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,35	Non Visible	1	
219	C	98	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,22	Non Visible	1	
220	C	98	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,41	Non Visible	1	
221	C	98	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,41	Non Visible	1	
222	A	99	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	3,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

223	A	99	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	3,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
224	A	100	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	4,46	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
225	A	100	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	6,51	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
226	B	101	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	7,47	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
227	B	101	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	5,04	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
228	B	102	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	6,13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
229	B	102	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	3,82	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
230		103	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	3,7	Non Dégradé	1	
231		103	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	7,92	Non Dégradé	1	

1er étage - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 8 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm ²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
232		104	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,32		0	
233		104	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,3		0	
234		105	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
235		105	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
236	A	106	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,25	Non Visible	1	
237	A	106	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,98	Non Visible	1	
238	A	106	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,89	Non Visible	1	
239	B	107	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,81	Non Visible	1	
240	B	107	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,85	Non Visible	1	
241	B	107	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,96	Non Visible	1	
242	C	108	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,86	Non Visible	1	
243	C	108	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,42	Non Visible	1	
244	C	108	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,51	Non Visible	1	
245	D	109	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,21	Non Visible	1	
246	D	109	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,15	Non Visible	1	
247	D	109	Mur	plâtre	peinture	au centre	5,04	Non Visible	1	
248	A	110	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,12		0	
249	A	110	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,39		0	
250	A	111	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,31		0	
251	A	111	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,3		0	
252	A	112	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,22		0	
253	A	112	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,22		0	
254	A	113	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,16		0	
255	A	113	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,28		0	
256	D	114	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,32		0	
257	D	114	Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,05		0	
258	D	115	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,11		0	
259	D	115	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,25		0	
260	E	116	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,21	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
261	E	116	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
262	E	117	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
263	E	117	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
264	E	118	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,04	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
265	E	118	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,78	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
266	E	119	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	8,05	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
267	E	119	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,92	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
268	E	120	Fenêtre intérieure (F2)	bois	peinture	partie basse	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
269	E	120	Fenêtre intérieure (F2)	bois	peinture	partie haute	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
270	E	121	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	bois	peinture	partie basse	7,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
271	E	121	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	bois	peinture	partie haute	7,54	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
272	E	122	Fenêtre extérieure (F2)	bois	peinture	partie basse	8,37	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
273	E	122	Fenêtre extérieure (F2)	bois	peinture	partie haute	4,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
274	E	123	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	bois	peinture	partie basse	4,98	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
275	E	123	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	bois	peinture	partie haute	2,48	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
276	E	124	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	3,18	Dégradé (Ecaillage)	3	
277	E	124	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	3,7	Dégradé (Ecaillage)	3	
278	E	125	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	2,86	Dégradé (Ecaillage)	3	
279	E	125	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	7,66	Dégradé (Ecaillage)	3	
280	E	126	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	5,94	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
281	E	126	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	3,82	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
282		127	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	2,61	Non Dégradé	1	
283		127	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	3,06	Non Dégradé	1	

1er étage - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 13,3 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
284		128	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,1		0	
285		128	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,38		0	
286		129	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	7,41	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
287		129	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	2,67	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
288	A	130	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,54	Non Visible	1	
289	A	130	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	2,8	Non Visible	1	
290	A	130	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,66	Non Visible	1	
291	B	131	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,67	Non Visible	1	
292	B	131	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,02	Non Visible	1	
293	B	131	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,59	Non Visible	1	
294	C	132	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,76	Non Visible	1	
295	C	132	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,56	Non Visible	1	
296	C	132	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,82	Non Visible	1	
297	D	133	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,38	Non Visible	1	
298	D	133	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,6	Non Visible	1	
299	D	133	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,98	Non Visible	1	
300	E	134	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,3	Non Visible	1	
301	E	134	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,5	Non Visible	1	
302	E	134	Mur	plâtre	peinture	au centre	5,04	Non Visible	1	
303	A	135	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,36		0	
304	A	135	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,32		0	
305	A	136	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,23		0	
306	A	136	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,05		0	
307	A	137	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,33		0	
308	A	137	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,31		0	
309	A	138	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,05		0	
310	A	138	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,29		0	
311	B	139	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	3,57	Dégradé (Ecaillage)	3	
312	B	139	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	5,23	Dégradé (Ecaillage)	3	
313	B	140	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	7,86	Dégradé (Ecaillage)	3	
314	B	140	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	2,61	Dégradé (Ecaillage)	3	
315		141	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	2,42	Non Dégradé	1	
316		141	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	5,3	Non Dégradé	1	
317	B	142	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	3,31	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
318	B	142	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	4,85	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

1er étage - Dressing

Nombre d'unités de diagnostic : 19 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
319		143	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,08		0	
320		143	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,04		0	
321		144	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	8,56	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
322		144	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	5,68	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
323	A	145	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,92	Non Visible	1	
324	A	145	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,77	Non Visible	1	
325	A	145	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,67	Non Visible	1	
326	B	146	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,51	Non Visible	1	
327	B	146	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,58	Non Visible	1	
328	B	146	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,24	Non Visible	1	
329	C	147	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,46	Non Visible	1	
330	C	147	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,62	Non Visible	1	
331	C	147	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,06	Non Visible	1	
332	D	148	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,31	Non Visible	1	
333	D	148	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,92	Non Visible	1	
334	D	148	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,06	Non Visible	1	
335	B	149	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,36	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
336	B	149	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
337	B	150	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
338	B	150	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
339	B	151	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,78	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
340	B	151	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
341	B	152	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
342	B	152	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
343	B	153	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	6,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
344	B	153	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	5,55	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
345		154	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 1	2,22	Non Dégradé	1	
346		154	Plafond	plâtre	Peinture	mesure 2	8,11	Non Dégradé	1	
347	A	155	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,19		0	
348	A	155	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,13		0	
349	A	156	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,02		0	

350	A	156	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,11		0	
351	C	157	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,2		0	
352	C	157	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,16		0	
353	C	158	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,18		0	
354	C	158	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,4		0	
355	D	159	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,17		0	
356	D	159	Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,26		0	
357	D	160	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,4		0	
358	D	160	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,24		0	
359		161	Plafond (P2)	plâtre	Peinture	mesure 1	4,46	Non Dégradé	1	
360		161	Plafond (P2)	plâtre	Peinture	mesure 2	7,79	Non Dégradé	1	

1er étage - Salle de bains

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 12 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
361		162	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,22		0	
362		162	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0,19		0	
363		163	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	7,28	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
364		163	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	6,26	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
365	A	164	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,06	Non Visible	1	
366	A	164	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,02	Non Visible	1	
367	A	164	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,79	Non Visible	1	
368	B	165	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,09	Non Visible	1	
369	B	165	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,34	Non Visible	1	
370	B	165	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,46	Non Visible	1	
371	C	166	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,22	Non Visible	1	
372	C	166	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	2,16	Non Visible	1	
373	C	166	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,74	Non Visible	1	
374	D	167	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,3	Non Visible	1	
375	D	167	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,7	Non Visible	1	
376	D	167	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,63	Non Visible	1	
377	E	168	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,26	Non Visible	1	
378	E	168	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,74	Non Visible	1	
379	E	168	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,13	Non Visible	1	
380	E	169	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,25		0	
381	E	169	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,14		0	
382	E	170	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,23		0	
383	E	170	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,38		0	
384	A	171	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	8,24	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
385	A	171	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
386	A	172	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,62	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
387	A	172	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,37	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
388	A	173	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,31	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
389	A	173	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	3,89	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
390	A	174	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,99	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
391	A	174	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,79	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
392		175	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	4,85	Non Dégradé	1	
393		175	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	7,47	Non Dégradé	1	
394	A	176	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	8,18	Dégradé (Ecaillage)	3	
395	A	176	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	2,16	Dégradé (Ecaillage)	3	
396	A	177	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	5,87	Dégradé (Ecaillage)	3	
397	A	177	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	4,08	Dégradé (Ecaillage)	3	
398	A	178	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	3,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
399	A	178	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	5,81	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

1er étage - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
400		179	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,25		0	
401		179	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0,27		0	
402		180	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	3,63	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
403		180	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	8,11	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
404	A	181	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,99	Non Dégradé	1	
405	A	181	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,57	Non Dégradé	1	
406	A	181	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,74	Non Dégradé	1	
407	B	182	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,54	Non Dégradé	1	
408	B	182	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	2,8	Non Dégradé	1	
409	B	182	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,09	Non Dégradé	1	
410	C	183	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,58	Non Dégradé	1	
411	C	183	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,96	Non Dégradé	1	

412	C	183	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,27	Non Dégradé	1	
413	D	184	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,48	Non Dégradé	1	
414	D	184	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,02	Non Dégradé	1	
415	D	184	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,45	Non Dégradé	1	
416	C	185	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
417	C	185	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,55	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
418	C	186	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,41	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
419	C	186	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,42	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
420	C	187	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,77	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
421	C	187	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
422	C	188	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,51	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
423	C	188	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,91	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
424	A	189	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,21		0	
425	A	189	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,37		0	
426	A	190	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,04		0	
427	A	190	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,07		0	
428		191	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	3,44	Non Dégradé	1	
429		191	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	8,11	Non Dégradé	1	
430	C	192	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	7,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
431	C	192	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	3,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

1er étage - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
432		193	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,26		0	
433		193	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,16		0	
434		194	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	4,4	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
435		194	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	2,48	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
436	A	195	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,02	Non Dégradé	1	
437	A	195	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,32	Non Dégradé	1	
438	A	195	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,76	Non Dégradé	1	
439	B	196	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,89	Non Dégradé	1	
440	B	196	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,55	Non Dégradé	1	
441	B	196	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,11	Non Dégradé	1	
442	C	197	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,93	Non Dégradé	1	
443	C	197	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,31	Non Dégradé	1	
444	C	197	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,02	Non Dégradé	1	
445	D	198	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,23	Non Dégradé	1	
446	D	198	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,7	Non Dégradé	1	
447	D	198	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,74	Non Dégradé	1	
448	D	199	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,42	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
449	D	199	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,72	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
450	D	200	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	8,56	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
451	D	200	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	2,22	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
452	D	201	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,89	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
453	D	201	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,51	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
454	D	202	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
455	D	202	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,11	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
456	A	203	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,36		0	
457	A	203	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,25		0	
458	A	204	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,34		0	
459	A	204	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,09		0	
460		205	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	7,28	Non Dégradé	1	
461		205	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	5,81	Non Dégradé	1	
462	D	206	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	6,13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
463	D	206	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	4,14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

1/2 - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 13,3 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
464		207	Balustres	Métal	peinture	partie basse	4,59	Non Dégradé	1	
465		207	Balustres	Métal	peinture	partie haute	7,73	Non Dégradé	1	
466		208	Main courante	Métal	peinture	mesure 1	5,17	Non Dégradé	1	
467		208	Main courante	Métal	peinture	mesure 2	3,57	Non Dégradé	1	
468		209	Marches	bois	Vernis	mesure 1	4,91	Non Dégradé	1	
469		209	Marches	bois	Vernis	mesure 2	7,54	Non Dégradé	1	
470		210	Contremarches	bois	Vernis	mesure 1	7,02	Non Dégradé	1	
471		210	Contremarches	bois	Vernis	mesure 2	7,41	Non Dégradé	1	
472		211	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	5,49	Non Dégradé	1	

473		211	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	3,7	Non Dégradé	1	
474	A	212	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
475	A	212	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,83	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
476	A	212	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,13	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
477	B	213	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
478	B	213	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
479	B	213	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,26	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
480	C	214	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,6	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
481	C	214	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
482	C	214	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
483	B	215	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,31	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
484	B	215	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,64	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
485	B	216	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,86	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
486	B	216	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	2,35	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
487	B	217	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
488	B	217	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
489	B	218	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
490	B	218	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,86	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
491	B	219	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	2,61	Dégradé (Ecaillage)	3	
492	B	219	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	8,37	Dégradé (Ecaillage)	3	
493	B	220	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	2,16	Dégradé (Ecaillage)	3	
494	B	220	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	5,74	Dégradé (Ecaillage)	3	
495	B	221	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	2,8	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
496	B	221	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	4,14	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

2ème étage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
497		222	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,16		0	
498		222	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,11		0	
499		223	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,93	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
500		223	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	6,26	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
501	A	224	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,1	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
502	A	224	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,59	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
503	A	224	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,98	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
504	B	225	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,29	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
505	B	225	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,9	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
506	B	225	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
507	C	226	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,46	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
508	C	226	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
509	C	226	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
510	D	227	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,54	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
511	D	227	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,89	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
512	D	227	Mur	plâtre	peinture	au centre	5,23	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
513		228	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	4,98	Non Dégradé	1	
514		228	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	4,14	Non Dégradé	1	

2ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
515		229	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,13		0	
516		229	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,34		0	
517		230	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,22	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
518		230	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	8,11	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
519	A	231	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,99	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
520	A	231	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
521	A	231	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,91	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

522	B	232	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,22	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
523	B	232	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,25	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
524	B	232	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,61	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
525	C	233	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,86	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
526	C	233	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
527	C	233	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
528	D	234	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,08	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
529	D	234	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
530	D	234	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,82	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
531	E	235	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
532	E	235	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,76	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
533	E	235	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,05	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
534	A	236	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,31		0	
535	A	236	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,33		0	
536	A	237	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,16		0	
537	A	237	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,05		0	
538	C	238	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,14		0	
539	C	238	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,3		0	
540	C	239	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,26		0	
541	C	239	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,27		0	
542	E	240	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,38		0	
543	E	240	Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,26		0	
544	E	241	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,35		0	
545	E	241	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,38		0	
546		242	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	6,06	Non Dégradé	1	
547		242	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	4,4	Non Dégradé	1	

2ème étage - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 12 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
548		243	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,03		0	
549		243	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,2		0	
550		244	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,67	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
551		244	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	3,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
552	A	245	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,91	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
553	A	245	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
554	A	245	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
555	B	246	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,09	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
556	B	246	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
557	B	246	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,98	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
558	C	247	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
559	C	247	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,51	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
560	C	247	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,19	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
561	D	248	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
562	D	248	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,94	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
563	D	248	Mur	plâtre	peinture	au centre	6	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
564	C	249	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,81	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
565	C	249	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
566	C	250	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
567	C	250	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	3,57	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
568	C	251	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,28	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
569	C	251	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,49	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
570	C	252	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
571	C	252	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	3,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
572	C	253	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	5,62	Dégradé (Ecaillage)	3	
573	C	253	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	4,14	Dégradé (Ecaillage)	3	
574	C	254	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	7,73	Dégradé (Ecaillage)	3	
575	C	254	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	5,74	Dégradé (Ecaillage)	3	
576		255	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	4,02	Non Dégradé	1	

577		255	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	4,14	Non Dégradé	1	
578	A	256	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,29		0	
579	A	256	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,05		0	
580	A	257	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,12		0	
581	A	257	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,15		0	
582	D	258	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,38		0	
583	D	258	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,27		0	
584	D	259	Huissierie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,36		0	
585	D	259	Huissierie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,12		0	

2ème étage - Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 11,1 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
586		260	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,2		0	
587		260	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,11		0	
588		261	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	8,18	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
589		261	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	6,26	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
590	A	262	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,59	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
591	A	262	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,83	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
592	A	262	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
593	B	263	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,67	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
594	B	263	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
595	B	263	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,29	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
596	C	264	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,11	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
597	C	264	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,56	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
598	C	264	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,54	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
599	D	265	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
600	D	265	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,05	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
601	D	265	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,42	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
602	B	266	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,62	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
603	B	266	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,81	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
604	B	267	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,99	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
605	B	267	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
606	B	268	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,09	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
607	B	268	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	2,93	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
608	B	269	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,77	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
609	B	269	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
610	A	270	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,08		0	
611	A	270	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,25		0	
612	A	271	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,22		0	
613	A	271	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,24		0	
614	A	272	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,18		0	
615	A	272	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,36		0	
616	A	273	Huissierie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,16		0	
617	A	273	Huissierie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,21		0	
618	B	274	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	4,53	Dégradé (Ecaillage)	3	
619	B	274	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	4,78	Dégradé (Ecaillage)	3	
620	B	275	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	8,3	Dégradé (Ecaillage)	3	
621	B	275	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	4,66	Dégradé (Ecaillage)	3	
622		276	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	8,05	Non Dégradé	1	
623		276	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	2,22	Non Dégradé	1	
624	B	277	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	8,24	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
625	B	277	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	6,64	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

2ème étage - Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 12,5 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
626		278	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 1	0,08		0	
627		278	Sol	Parquet	Moquette collée	mesure 2	0,25		0	
628		279	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	3,12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
629		279	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	3,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

630	A	280	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,83	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
631	A	280	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,04	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
632	A	280	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,51	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
633	B	281	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,61	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
634	B	281	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
635	B	281	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,56	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
636	C	282	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	5,68	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
637	C	282	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,43	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
638	C	282	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
639	D	283	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,95	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
640	D	283	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,12	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
641	D	283	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,86	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
642	B	284	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,72	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
643	B	284	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,28	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
644	B	285	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,77	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
645	B	285	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
646	B	286	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,46	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
647	B	286	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	2,67	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
648	B	287	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,21	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
649	B	287	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,64	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
650	A	288	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,09		0	
651	A	288	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,11		0	
652	A	289	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,22		0	
653	A	289	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,1		0	
654	B	290	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	5,23	Dégradé (Ecaillage)	3	
655	B	290	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	5,81	Dégradé (Ecaillage)	3	
656	B	291	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	4,91	Dégradé (Ecaillage)	3	
657	B	291	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	3,31	Dégradé (Ecaillage)	3	
658		292	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	6,45	Non Dégradé	1	
659		292	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	4,4	Non Dégradé	1	
660	B	293	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	4,66	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
661	B	293	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	5,04	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

2ème étage - Salle de bains

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 13 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
662		294	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,32		0	
663		294	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0,21		0	
664		295	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	2,48	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
665		295	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	4,91	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
666	A	296	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
667	A	296	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,28	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
668	A	296	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
669	B	297	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,15	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
670	B	297	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
671	B	297	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,67	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
672	C	298	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,24	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
673	C	298	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,64	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
674	C	298	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,3	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
675	D	299	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,53	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
676	D	299	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,68	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
677	D	299	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
678	C	300	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,98	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
679	C	300	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,19	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
680	C	301	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	7,73	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

681	C	301	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,53	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
682	C	302	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,89	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
683	C	302	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	2,42	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
684	C	303	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,94	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
685	C	303	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
686	A	304	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,26		0	
687	A	304	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,4		0	
688	A	305	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,24		0	
689	A	305	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,24		0	
690		306	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	5,55	Non Dégradé	1	
691		306	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	2,54	Non Dégradé	1	
692	C	307	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie basse	5,55	Dégradé (Ecaillage)	3	
693	C	307	Volet intérieur	Métal	Peinture	partie haute	5,94	Dégradé (Ecaillage)	3	
694	C	308	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie basse	3,25	Dégradé (Ecaillage)	3	
695	C	308	Volet extérieur	Métal	Peinture	partie haute	7,86	Dégradé (Ecaillage)	3	

2ème étage - Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
696		309	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,11		0	
697		309	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0,26		0	
698		310	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	3,38	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
699		310	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	8,37	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
700	A	311	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,57	Non Dégradé	1	
701	A	311	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,98	Non Dégradé	1	
702	A	311	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,66	Non Dégradé	1	
703	B	312	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,5	Non Dégradé	1	
704	B	312	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,34	Non Dégradé	1	
705	B	312	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,47	Non Dégradé	1	
706	C	313	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,74	Non Dégradé	1	
707	C	313	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,3	Non Dégradé	1	
708	C	313	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,51	Non Dégradé	1	
709	D	314	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,9	Non Dégradé	1	
710	D	314	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,21	Non Dégradé	1	
711	D	314	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,42	Non Dégradé	1	
712	C	315	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,17	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
713	C	315	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,6	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
714	C	316	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,9	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
715	C	316	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,42	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
716	C	317	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,61	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
717	C	317	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
718	C	318	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
719	C	318	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	2,54	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
720	A	319	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,39		0	
721	A	319	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,29		0	
722	A	320	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,1		0	
723	A	320	Huissierie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,26		0	
724		321	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	7,09	Non Dégradé	1	
725		321	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	7,54	Non Dégradé	1	
726	C	322	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	3,25	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
727	C	322	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	7,86	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

2/3 - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
728		323	Marches	bois	Vernis	mesure 1	7,47	Non Dégradé	1	
729		323	Marches	bois	Vernis	mesure 2	8,24	Non Dégradé	1	
730		324	Contremarches	bois	Vernis	mesure 1	7,54	Non Dégradé	1	
731		324	Contremarches	bois	Vernis	mesure 2	7,79	Non Dégradé	1	
732		325	Balustres	Métal	peinture	partie basse	4,53	Non Dégradé	1	
733		325	Balustres	Métal	peinture	partie haute	7,28	Non Dégradé	1	
734		326	Main courante	Métal	peinture	mesure 1	2,22	Non Dégradé	1	
735		326	Main courante	Métal	peinture	mesure 2	4,53	Non Dégradé	1	
736		327	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	5,87	Non Dégradé	1	
737		327	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	4,27	Non Dégradé	1	
738	B	328	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,08	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
739	B	328	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,81	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
740	B	329	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,72	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

741	B	329	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,58	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
742	B	330	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,68	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
743	B	330	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,73	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
744	B	331	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	2,29	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
745	B	331	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,19	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
746	A	332	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,47	Non Dégradé	1	
747	A	332	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	5,17	Non Dégradé	1	
748	A	332	Mur	plâtre	peinture	au centre	8,11	Non Dégradé	1	
749	B	333	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6	Non Dégradé	1	
750	B	333	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,4	Non Dégradé	1	
751	B	333	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,42	Non Dégradé	1	
752	C	334	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,41	Non Dégradé	1	
753	C	334	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,28	Non Dégradé	1	
754	C	334	Mur	plâtre	peinture	au centre	6,06	Non Dégradé	1	
755	B	335	Garde corps	Métal	peinture	mesure 1	4,46	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
756	B	335	Garde corps	Métal	peinture	mesure 2	3,44	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

3ème étage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
757		336	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,18		0	
758		336	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,03		0	
759		337	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,19		0	
760		337	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0,04		0	
761	A	338	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	3,82	Non Dégradé	1	
762	A	338	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,05	Non Dégradé	1	
763	A	338	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,78	Non Dégradé	1	
764	B	339	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	4,53	Non Dégradé	1	
765	B	339	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,79	Non Dégradé	1	
766	B	339	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,66	Non Dégradé	1	
767	C	340	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,45	Non Dégradé	1	
768	C	340	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,18	Non Dégradé	1	
769	C	340	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,09	Non Dégradé	1	
770	D	341	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,61	Non Dégradé	1	
771	D	341	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	8,11	Non Dégradé	1	
772	D	341	Mur	plâtre	peinture	au centre	5,42	Non Dégradé	1	
773	A	342	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0		0	
774	A	342	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,14		0	
775	A	343	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,32		0	
776	A	343	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,06		0	
777	B	344	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,25		0	
778	B	344	Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,12		0	
779	B	345	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse	0,02		0	
780	B	345	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie haute	0,29		0	
781	D	346	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,2		0	
782	D	346	Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,2		0	
783	D	347	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie basse	0,12		0	
784	D	347	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie haute	0,12		0	
785		348	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	0,12		0	
786		348	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	0,24		0	

3ème étage - Chambre 6

Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
787		349	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,1		0	
788		349	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,23		0	
789		350	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,22		0	
790		350	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0,36		0	
791	A	351	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,61	Non Dégradé	1	
792	A	351	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	6,7	Non Dégradé	1	
793	A	351	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,25	Non Dégradé	1	
794	B	352	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,54	Non Dégradé	1	
795	B	352	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,27	Non Dégradé	1	
796	B	352	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,95	Non Dégradé	1	
797	C	353	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,28	Non Dégradé	1	
798	C	353	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,15	Non Dégradé	1	
799	C	353	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,98	Non Dégradé	1	
800	D	354	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	8,05	Non Dégradé	1	
801	D	354	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	2,22	Non Dégradé	1	
802	D	354	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,14	Non Dégradé	1	
803	E	355	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	7,79	Non Dégradé	1	
804	E	355	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,44	Non Dégradé	1	
805	E	355	Mur	plâtre	peinture	au centre	4,4	Non Dégradé	1	
806	A	356	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,17		0	
807	A	356	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,24		0	
808	A	357	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,09		0	
809	A	357	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,28		0	
810		358	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	0,04		0	
811		358	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	0,23		0	

812	E	359	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	8,5	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
813	E	359	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,09	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
814	E	360	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,96	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
815	E	360	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
816	E	361	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
817	E	361	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	4,72	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
818	E	362	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	6,58	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
819	E	362	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,34	Etat d'usage (Usure par friction)	2	

3ème étage - Chambre 7

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
820		363	Sol	Parquet	Vernis	mesure 1	0,2		0	
821		363	Sol	Parquet	Vernis	mesure 2	0,26		0	
822		364	Plinthes	bois	peinture	mesure 1	0,35		0	
823		364	Plinthes	bois	peinture	mesure 2	0,13		0	
824	A	365	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,35	Non Dégradé	1	
825	A	365	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	3,63	Non Dégradé	1	
826	A	365	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,18	Non Dégradé	1	
827	B	366	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	6,32	Non Dégradé	1	
828	B	366	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	4,34	Non Dégradé	1	
829	B	366	Mur	plâtre	peinture	au centre	2,93	Non Dégradé	1	
830	C	367	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,8	Non Dégradé	1	
831	C	367	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	7,98	Non Dégradé	1	
832	C	367	Mur	plâtre	peinture	au centre	7,98	Non Dégradé	1	
833	D	368	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	2,22	Non Dégradé	1	
834	D	368	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	2,42	Non Dégradé	1	
835	D	368	Mur	plâtre	peinture	au centre	3,18	Non Dégradé	1	
836	C	369	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	5,74	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
837	C	369	Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6,7	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
838	C	370	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	4,21	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
839	C	370	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	5,36	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
840	C	371	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,06	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
841	C	371	Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	6	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
842	C	372	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie basse	3,82	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
843	C	372	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	peinture	partie haute	7,02	Etat d'usage (Usure par friction)	2	
844	A	373	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,02		0	
845	A	373	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,23		0	
846	A	374	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,22		0	
847	A	374	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,14		0	
848		375	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 1	0,08		0	
849		375	Plafond (P1)	plâtre	Peinture	mesure 2	0,02		0	

3ème étage - Grenier

Nombre d'unités de diagnostic : 3 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		376	Sol	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
850	A	377	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,05		0	
851	A	377	Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,11		0	
852	A	378	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse	0,36		0	
853	A	378	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie haute	0,02		0	

Sous sol - Circulation

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 25 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
854		379	Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,11		0	
855		379	Sol	Béton	peinture	mesure 2	0,3		0	
856	A	380	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,08		0	
857	A	380	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,38		0	
858	B	381	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,17		0	
859	B	381	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,16		0	
860	C	382	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,09		0	
861	C	382	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,02		0	
862	D	383	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,19		0	
863	D	383	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,32		0	
864	B	384	Porte (P1)	Métal	peinture	partie basse	5,3	Dégradé (Ecaillage)	3	
865	B	384	Porte (P1)	Métal	peinture	partie haute	8,11	Dégradé (Ecaillage)	3	
866	B	385	Huisserie Porte (P1)	Métal	peinture	partie basse	5,23	Dégradé (Ecaillage)	3	
867	B	385	Huisserie Porte (P1)	Métal	peinture	partie haute	6,51	Dégradé (Ecaillage)	3	

868		386	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 1	0,16		0
869		386	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 2	0,36		0

Sous sol - Cave 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
870		387	Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,26		0	
871		387	Sol	Béton	peinture	mesure 2	0,07		0	
872	A	388	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,26		0	
873	A	388	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,18		0	
874	B	389	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,22		0	
875	B	389	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,23		0	
876	C	390	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,01		0	
877	C	390	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,07		0	
878	D	391	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,38		0	
879	D	391	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,24		0	
880	A	392	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie basse	0,16		0	
881	A	392	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute	0,35		0	
882	A	393	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie basse	0,33		0	
883	A	393	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute	0,14		0	
884		394	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 1	0,17		0	
885		394	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 2	0,1		0	

Sous sol - Cave 2

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
886		395	Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,16		0	
887		395	Sol	Béton	peinture	mesure 2	0,09		0	
888	A	396	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,33		0	
889	A	396	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,27		0	
890	B	397	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,16		0	
891	B	397	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,3		0	
892	C	398	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,23		0	
893	C	398	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,01		0	
894	D	399	Mur	Briques	peinture	partie basse (< 1m)	0,18		0	
895	D	399	Mur	Briques	peinture	partie haute (> 1m)	0,06		0	
896	A	400	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie basse	0,22		0	
897	A	400	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute	0,14		0	
898	A	401	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie basse	0,14		0	
899	A	401	Huissierie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute	0,07		0	
900		402	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 1	0,32		0	
901		402	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 2	0,36		0	

Sous sol - Chaufferie

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 25 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		403	Sol	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	404	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	405	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	406	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	407	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
902	A	408	Porte (P1)	Métal	Peinture	partie basse	4,85	Dégradé (Ecaillage)	3	
903	A	408	Porte (P1)	Métal	Peinture	partie haute	3,95	Dégradé (Ecaillage)	3	
904	A	409	Huissierie Porte (P1)	Métal	Peinture	partie basse	6	Dégradé (Ecaillage)	3	
905	A	409	Huissierie Porte (P1)	Métal	Peinture	partie haute	6,96	Dégradé (Ecaillage)	3	
906		410	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 1	0,04		0	
907		410	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 2	0,12		0	

Sous sol - Local cuve

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 25 %

N°	Zone	Num UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		411	Sol	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	A	412	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	B	413	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	C	414	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-	D	415	Mur	Béton		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
908		416	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 1	0,09		0	
909		416	Plafond (P1)	Briques	Peinture	mesure 2	0,27		0	
910	A	417	Porte (P1)	Métal	Peinture	partie basse	2,54	Dégradé (Ecaillage)	3	
911	A	417	Porte (P1)	Métal	Peinture	partie haute	3,82	Dégradé (Ecaillage)	3	
912	A	418	Huissierie Porte (P1)	Métal	Peinture	partie basse	3,38	Dégradé (Ecaillage)	3	
913	A	418	Huissierie Porte (P1)	Métal	Peinture	partie haute	6,51	Dégradé (Ecaillage)	3	

6 Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	418	15	105	110	158	30
%	100	4 %	25 %	26 %	38 %	7 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique).

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 25/03/2016).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens de l'article 1^{er} du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, une copie du CREP est transmise immédiatement à l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé
-----	--

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Fait à **PARIS**, le **26/03/2015**

Par : **Stéphane LEBLANC**



7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8 Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ;
- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'Article L.1334-2 du code de la santé publique ;
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;

- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9 Annexes :

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions


- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Croquis

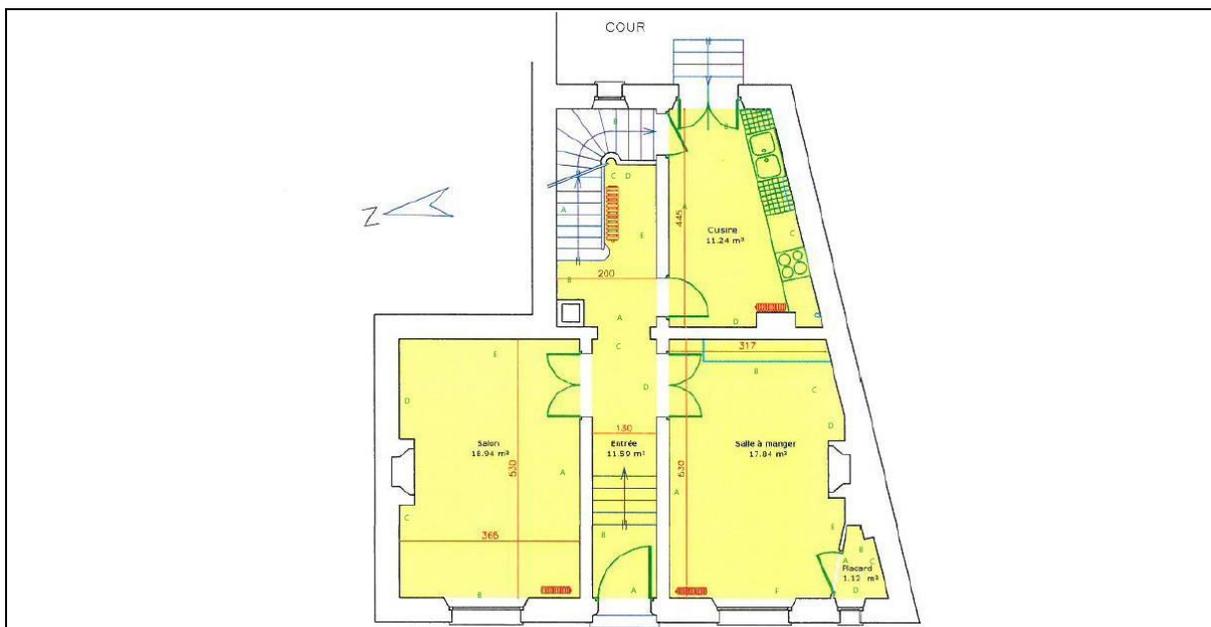







Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : DDT BDC 55
Date du repérage : 26/03/2015

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrêté du 22 août 2002 et du 12 décembre 2012, décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante - Guide d'application GA X 46-034 d'août 2009

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : 4, rue de Provence Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : . 78000 VERSAILLES Section cadastrale AX, Parcelle numéro 16,
Périmètre de repérage : R+3, sous-sol, façades, couvertures, jardin.
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Année de construction : Maison individuelle. Habitation (maisons individuelles) < 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... CONSEIL GENERAL DES YVELINES Adresse : 2, PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... CONSEIL GENERAL DES YVELINES Adresse : 2, PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	LEBLANC Stéphane	Opérateur de repérage	SOCOTEC	Obtention : 14/11/2012 Échéance : 13/11/2017 N° de certification : DTI/1410-001
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	LEBLANC Stéphane	Opérateur de repérage	SOCOTEC	Obtention : 14/11/2012 Échéance : 13/11/2017 N° de certification : DTI/1410-001
Raison sociale et nom de l'entreprise : EXPERT-HOME Adresse : 75, BOULEVARD HAUSMANN, 75008 PARIS Numéro SIRET : 53300714200011				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 26/03/2015, remis au propriétaire le 26/03/2015
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 26 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage**
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
 - 5.3 Liste des matériaux ou produits, n'ayant pas fait l'objet d'analyse laboratoire, ne contenant pas d'amiante mentionnés pour éclaircissement
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. **La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.**

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

-Bardeaux bitumé (Extérieur - Jardin)

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :

-Dalles plastiques+colle (RDCH - Placard) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

*** Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de l’entreprise : ... EURO-LABO
Adresse : 122,RUE MARCEL HARTMANN 94200 IVRY SUR SEINE
Numéro de l’accréditation Cofrac : 1-1001

3. – La mission de repérage

3.1 L’objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l’amiante conformément à la législation en vigueur.
 Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ *«en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»*

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, *«l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code».*

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L’objectif de la mission

L’Annexe 1 de l’arrêté du 22 août 2002 précise l’objectif de la mission dans son premier paragraphe : *«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés en annexe du Code de la santé publique.»*

L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Liste A	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Flocages, Calonfugeages, Faux plafonds	Flocages
	Calonfugeages
	Faux plafonds

Liste B	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
<i>1. Parois verticales intérieures</i>	
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits projetés
	Revêtement dur (plaques de menuiseries)
	Revêtement dur (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (carton)
	Entourages de poteaux (amiante-ciment)
	Entourages de poteaux (matériau sandwich)
	Entourages de poteaux (carton+plâtre)
Cloisons (légères et préfabriquées), Gains et Coffres verticaux	Enduits projetés
	Panneaux de cloisons
<i>2. Planchers et plafonds</i>	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gains et Coffres Horizontaux	Enduits projetés
	Panneaux collés ou vissés
Planchers	Dalles de sol
<i>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</i>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)	Conduits
	Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu	Clapets coupe-feu
	Volets coupe-feu
	Rebouchage
Portes coupe-feu	Joints (tresses)
	Joints (bandes)
Vide-ordures	Conduits
<i>4. Eléments extérieurs</i>	
Toitures	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Accessoires de couvertures (composites)
	Accessoires de couvertures (fibres-ciment)
	Bardeaux bitumineux
Bardages et façades légères	Plaques (composites)
	Plaques (fibres-ciment)
	Ardoises (composites)
	Ardoises (fibres-ciment)
	Panneaux (composites)
Conduits en toiture et façade	Panneaux (fibres-ciment)
	Conduites d’eaux pluviales en amiante-ciment
	Conduites d’eaux usées en amiante-ciment
	Conduits de fumée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

RDCH - Hall entrée,	2ème étage - Chambre 3,
RDCH - Dégagement,	2ème étage - Chambre 4,
RDCH - Cuisine,	2ème étage - Chambre 5,
RDCH - Salle à manger,	2ème étage - Salle de bains,
RDCH - Placard,	2ème étage - Wc,
RDCH - Salon,	2/3 - Escalier,
0/1 - Escalier,	3ème étage - Palier,
1er étage - Palier,	3ème étage - Chambre 6,
1er étage - Chambre 1,	3ème étage - Chambre 7,
1er étage - Chambre 2,	3ème étage - Grenier,
1er étage - Dressing,	Sous sol - Circulation,
1er étage - Salle de bains,	Sous sol - Cave 1,
1er étage - Wc,	Sous sol - Cave 2,
1er étage - Placard,	Sous sol - Chaufferie,
1/2 - Escalier,	Sous sol - Local cuve,
2ème étage - Palier,	Extérieur - Façades,
2ème étage - Dégagement,	Extérieur - Couvertures,
	Extérieur - Jardin

Localisation	Description
RDCH - Hall entrée	Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Porte (P1) A : Bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture
RDCH - Dégagement	Sol : Parquet et revêtement plastique (lino) Plinthes : Bois et Peinture Mur A, B, C, D, E : Plâtre et Peinture Porte (P1) E : bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture
RDCH - Cuisine	Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et Peinture Porte (P2) B : bois et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Volet B : Métal et Peinture
RDCH - Salle à manger	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : Bois et Peinture Mur A, B, C, D, E, F : plâtre et peinture Fenêtre (F1) F : Bois et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) E : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture Volet F : Métal et Peinture Garde corps F : Métal et peinture
RDCH - Placard	Sol : Parquet et Dalles plastiques Plinthes : bois et Peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) D : bois et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture Garde corps D : Métal et peinture
RDCH - Salon	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Volet B : Métal et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Garde corps B : Métal et peinture

0/1 - Escalier	Mur A, B : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture Marches : Bois et Vernis Contremarches : Bois et Vernis Balustres : Métal et peinture Main courante : Métal et peinture
1er étage - Palier	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) B : bois et peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Chambre 1	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) A : bois et peinture Porte (P3) D : bois et peinture Fenêtre (F1) E : bois et peinture Fenêtre (F2) E : bois et peinture Volet E : Métal et Peinture Garde corps E : Métal et peinture Plafond : plâtre et Peinture
1er étage - Chambre 2	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D, E : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) A : bois et peinture Volet B : Métal et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Garde corps B : Métal et peinture
1er étage - Dressing	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et peinture Garde corps B : Métal et peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) C : bois et peinture Porte (P3) D : bois et peinture Plafond (P2) : plâtre et Peinture
1er étage - Salle de bains	Sol : Parquet et revêtement plastique (lino) Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D, E : plâtre et peinture Porte (P1) E : bois et peinture Fenêtre (F1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Volet A : Métal et Peinture Garde corps A : Métal et peinture
1er étage - Wc	Sol : Parquet et revêtement plastique (lino) Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) C : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Garde corps C : Métal et peinture
1er étage - Placard	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) D : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Garde corps D : Métal et peinture
1/2 - Escalier	Balustres : Métal et peinture Main courante : Métal et peinture Marches : bois et Vernis Contremarches : bois et Vernis Plafond (P1) : plâtre et Peinture Mur A, B, C : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et peinture Volet B : Métal et Peinture Garde corps B : Métal et peinture
2ème étage - Palier	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture
2ème étage - Dégagement	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D, E : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) C : bois et peinture Porte (P3) E : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture

2ème étage - Chambre 3	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) C : bois et peinture Volet C : Métal et Peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) D : bois et peinture
2ème étage - Chambre 4	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) A : bois et peinture Volet B : Métal et Peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Garde corps B : Métal et peinture
2ème étage - Chambre 5	Sol : Parquet et Moquette collée Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) B : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Volet B : Métal et Peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Garde corps B : Métal et peinture
2ème étage - Salle de bains	Sol : Parquet et revêtement plastique (lino) Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) C : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Volet C : Métal et Peinture
2ème étage - Wc	Sol : Parquet et revêtement plastique (lino) Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) C : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Garde corps C : Métal et peinture
2/3 - Escalier	Marches : bois et Vernis Contremarches : bois et Vernis Balustres : Métal et peinture Main courante : Métal et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Fenêtre (F1) B : bois et peinture Mur A, B, C : plâtre et peinture Garde corps B : Métal et peinture
3ème étage - Palier	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Porte (P2) B : bois et peinture Porte (P3) D : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture
3ème étage - Chambre 6	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D, E : plâtre et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture Fenêtre (F1) E : bois et peinture
3ème étage - Chambre 7	Sol : Parquet et Vernis Plinthes : bois et peinture Mur A, B, C, D : plâtre et peinture Fenêtre (F1) C : bois et peinture Porte (P1) A : bois et peinture Plafond (P1) : plâtre et Peinture
3ème étage - Grenier	Sol : Bois Porte (P1) A : bois et peinture
Sous sol - Circulation	Sol : Béton et peinture Mur A, B, C, D : Briques et peinture Porte (P1) B : Métal et peinture Plafond (P1) : Briques et Peinture
Sous sol - Cave 1	Sol : Béton et peinture Mur A, B, C, D : Briques et peinture Porte (P1) A : Bois et Peinture Plafond (P1) : Briques et Peinture
Sous sol - Cave 2	Sol : Béton et peinture Mur A, B, C, D : Briques et peinture Porte (P1) A : Bois et Peinture Plafond (P1) : Briques et Peinture
Sous sol - Chauffage	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Béton Porte (P1) A : Métal et Peinture Plafond (P1) : Briques et Peinture
Sous sol - Local cuve	Sol : Béton Mur A, B, C, D : Béton Plafond (P1) : Briques et Peinture Porte (P1) A : Métal et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 23/03/2015

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 26/03/2015

Heure d'arrivée : 09 h 30

Durée du repérage : 02 h 30

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*	Photo
RDCH - Placard	Identifiant: M001-P1 Description: Dalles plastiques+colle	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Matériau non dégradé Résultat EP** Préconisation : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. Recommandation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires	

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse

Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Localisation	Identifiant + Description	Photo
Extérieur - Jardin	Identifiant: M002-P2 Description: Bardeaux bitumé	

5.3 Liste des matériaux ou produits, n'ayant pas fait l'objet d'analyse laboratoire, ne contenant pas d'amiante mentionnés pour éclaircissement

Localisation	Identifiant + Description
Néant	-

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC 89-93, Avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY.**

Fait à **VERSAILLES**, le **26/03/2015**

Par : Stéphane LEBLANC



Signature du représentant :

--

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° DDT BDC 55

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.


Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Documents annexés au présent rapport****7.6 Consignes générales de sécurité**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

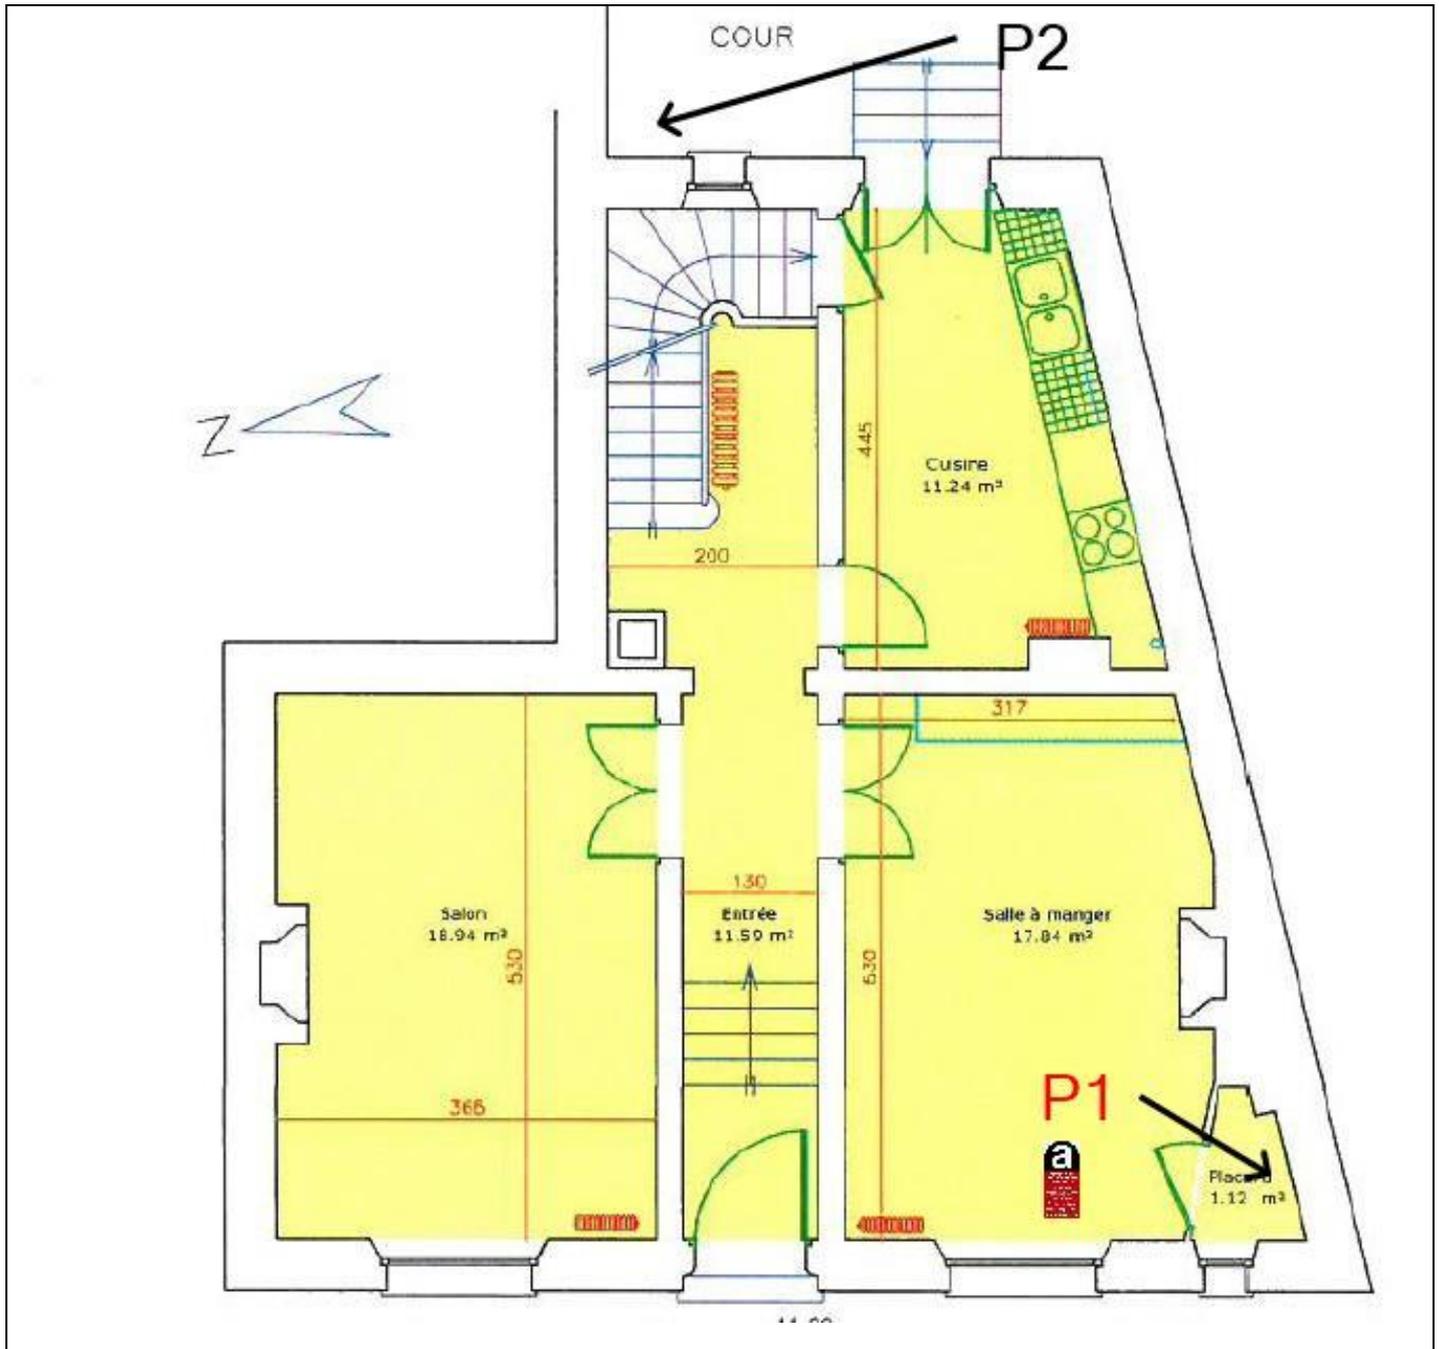

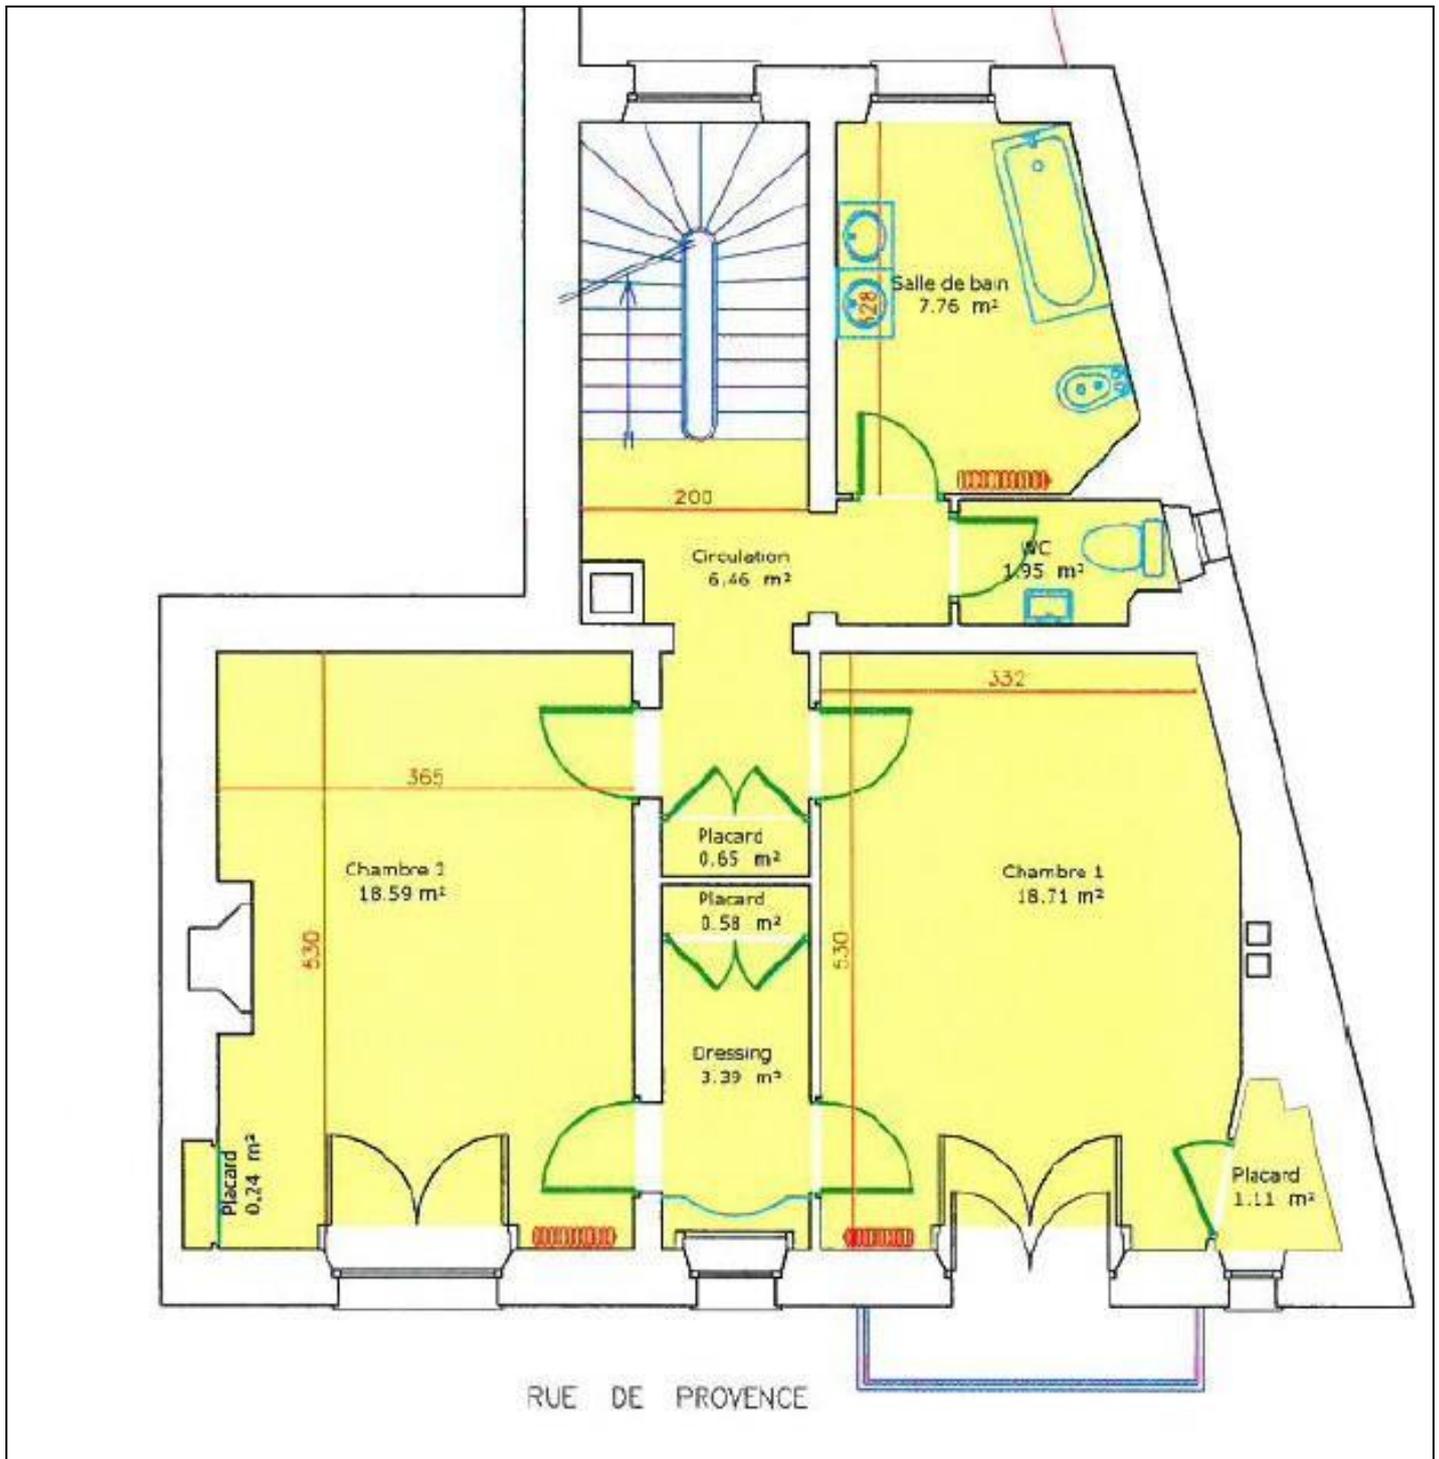

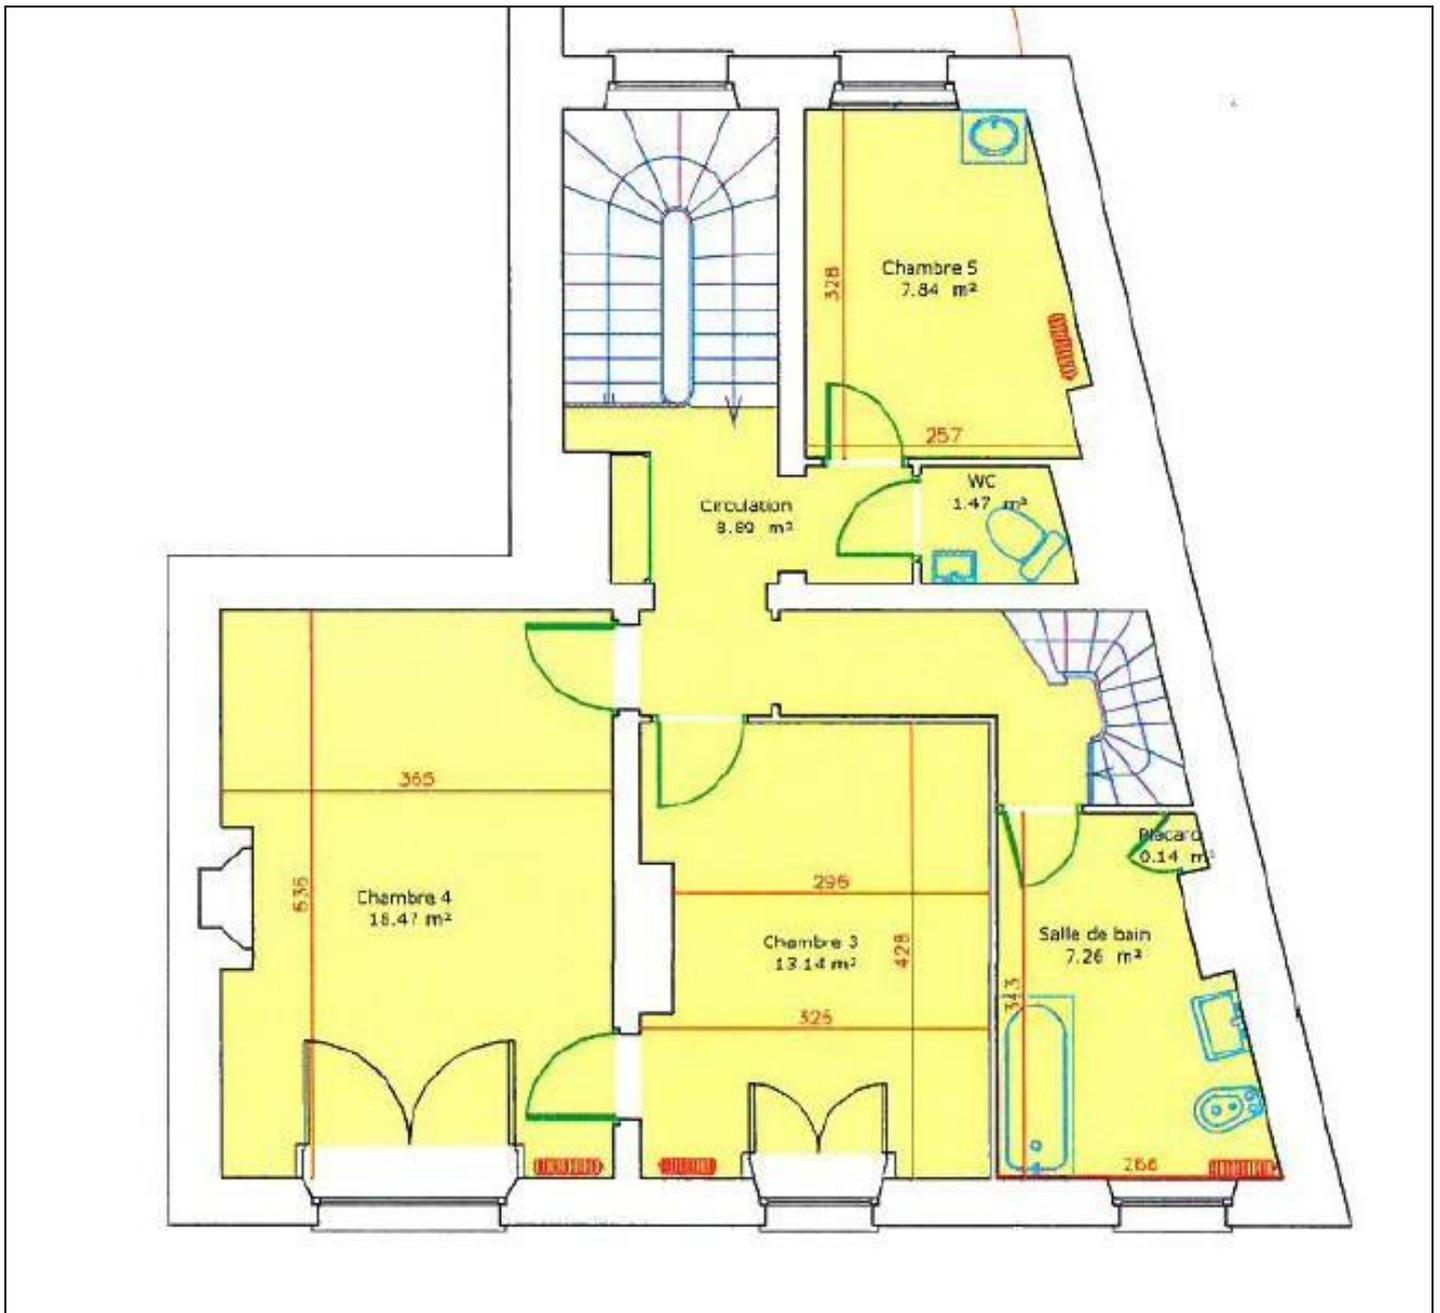





Légende

	Conduit en fibro-ciment contenant de l'amiante.		Dalles de sol contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante.	<p>Nom du propriétaire : CONSEIL GENERAL DES YVELINES Adresse : 2,PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES</p>
	Conduit autre que fibro-ciment.		Carrelage.	
	Brides.		Colle de revêtement susceptible de contenir de l'amiante.	
	Dépôt de Matériaux ou Produits Susceptibles de contenir de l'Amiante.		Dalles de faux-plafond contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante.	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste.		Toiture en fibro-ciment contenant de l'amiante.	
	Présence d'amiante.		Toiture en matériaux composites.	

Photos

	<p>Photo n° 1 Localisation : RDCH - Placard Ouvrage : Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol Partie d'ouvrage : Dalles plastiques Description : Dalles plastiques+colle Localisation sur croquis : Oui</p>
	<p>Photo n° 2 Localisation : Extérieur - Jardin Ouvrage : Toiture, terrasse et étanchéité - Bardeaux bitumé (type Shingle) Partie d'ouvrage : Bardeaux bitumé Description : Bardeaux bitumé Localisation sur croquis : Oui</p>

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
----------------------------	--------------	------------------------------	----------------------	-------------	-------

M001	RDCH - Placard	Planchers et planchers techniques - Revêtements de sol	Dalles plastiques	Dalles plastiques+colle	
M002	Extérieur - Jardin	Toiture, terrasse et étanchéité - Bardeaux bitumé (type Shingle)	Bardeaux bitumé	Bardeaux bitumé	

Copie des rapports d'essais :

EURO-services-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire
environnement*

Dossier CG78

**Prélèvements du 26/03/15
4 rue de Provence**

DPP - EXPERT HOME

75 Boulevard Haussmann
75008 PARIS

A l'attention de PELTRE Christophe

Ivry-Sur-Seine, le 27/03/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R 01236015

Affaire N° A 00739015

Page 1/1

Échantillon(s) Date de réception : 26/03/2015 Date de fin d'analyse : 27/03/2015
Analyse : Sandy DAMBREVILLE
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa.	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 04207015(1) P1	Dalles + colle Placard salle à manger	Dalle	Dur	Gris	1	Déecté	Chrysotile
		**Colle	Souple	Noir	1	Déecté	Chrysotile
		+Ragréage (Traces)	Dur/Effritable	Gris			
E 04207115 P2	Bardeau bitumeux Abri de jardin	Shingle	Fibreux/Souple	Noir/Gris	1	Non Déecté	---

(1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.


Responsable technique
Ann-Flore NISSON
En suppléance


Responsable qualité
Valérie GROS
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A


1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).</p>	<p>L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.</p>

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

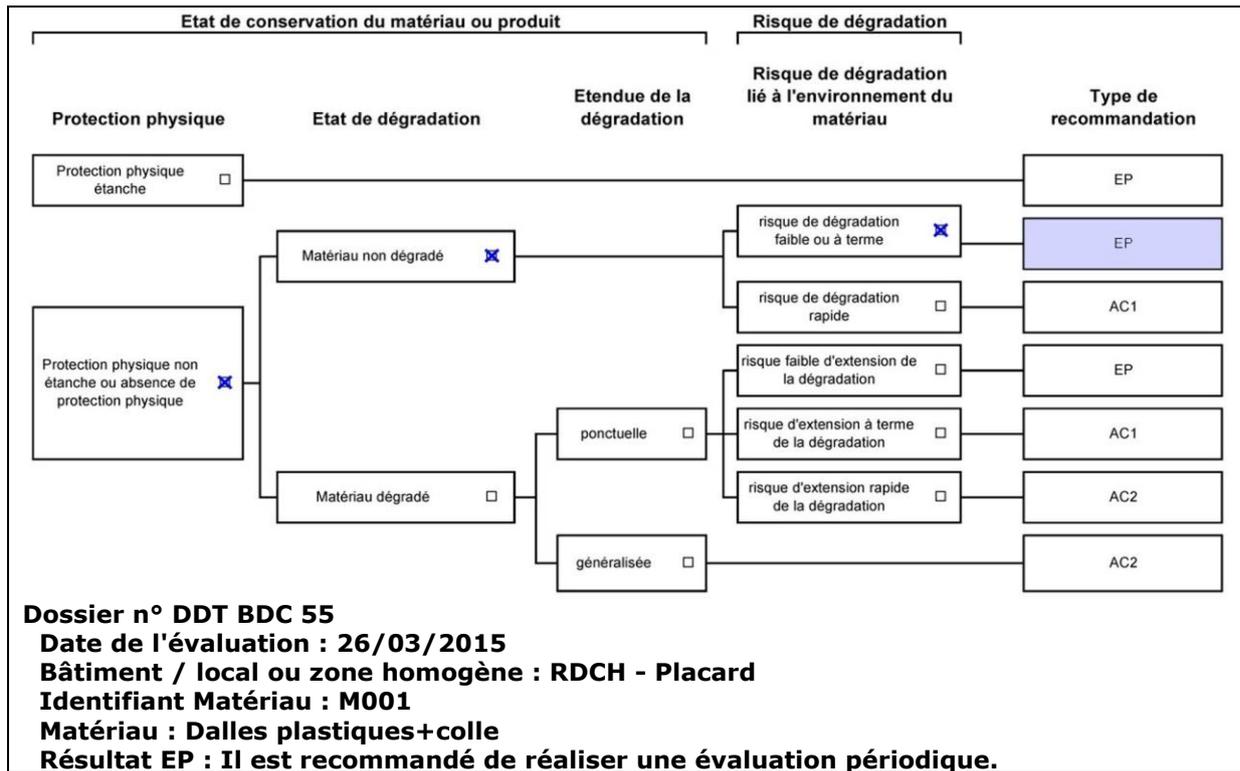

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
 - La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
- Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents



CERTIFICAT N° DTI / 1410-001

Certifié par la présente que :

LEBLANC STEPHANE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INITITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	14/11/2012	13/11/2017
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	18/10/2012	17/10/2017
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	18/10/2012	17/10/2017


qui ont été réalisés par Socotec Certification conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION A 3 ANS
PORTEE RESPONSABLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur de SOCOTEC Certification



Bruno LABARRE

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification est matérialisée par la présence dans l'immuire des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification à l'adresse www.socotec-certification.com
Socotec Certification - SAS au capital de 40 000 euros - RCS Versailles 490 984 309 - Les Quadrants - 3 avenue de Centre - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - www.socotec-certification.com



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier – 13008 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Entreprise DPP EXPERT HOME
75 BD HAUSSMANN
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 80810333.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement autonome - collectif	Diagnostic termites
Contrôle périodique amiante	Dossier technique amiante
Diagnostic Accessibilité	Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Diagnostic amiante avant travaux / démolition	Etat des lieux
Diagnostic amiante avant vente	Etat parasitaire
Diagnostic de performance énergétique	Evaluation valeur vénale et locative
DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb	Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic gaz	Loi Carrez
Diagnostic légionellose	Millièmes
Loi Boutin	Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Diagnostic monoxyde de carbone	Recherche de métaux lourds
Diagnostic radon	Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic sécurité piscine	Risques naturels et technologiques
Diagnostic Technique SRU	

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2014 au 30/09/2015

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillelet d'adhésion 80810333), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris
09 72 36 9000 | contact@cabinetcondorcet.com | www.cabinetcondorcet.com

SAS au capital de 50 000€ | RCS Marseille 494 253 982 | Immatriculation ORIAS 07 026 627 | www.orias.fr | Sous le contrôle de l'ACAP | Autorité de contrôle Prudentiel | 61 Rue Taubout 75009 Paris




TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Faute inexcusable :	300 000 € par victime 1 500 000 € par année d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 € par sinistre avec un maximum de 500 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 29 août 2014

POUR LE CABINET CONDORCET



7.6 - Annexe - Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe I de l'arrêté du 22 août 2002.

1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité (visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante)

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.
L'émission de poussières peut être limitée :
 - par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
 - en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante)

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.



Etat de l'installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : DDT BDC 55
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500
Date du repérage : 26/03/2015
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 02 h 30

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Yvelines**
Adresse : **4, rue de Provence**
Commune : **78000 VERSAILLES**
Section cadastrale AX, Parcelle numéro 16,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage : **R+3, sous-sol, façades, couvertures, jardin.**
Type de bâtiment : **Habitation (maisons individuelles)**
Nature du gaz distribué : **Gaz naturel**
Distributeur : **Gaz réseau Distribution France**
Installation alimentée en gaz : **OUI**

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom : **CONSEIL GENERAL DES YVELINES**
Adresse : **2, PLACE ANDRE MIGNOT**
78012 VERSAILLES

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire
Nom et prénom : **CONSEIL GENERAL DES YVELINES**
Adresse : **2, PLACE ANDRE MIGNOT**
78012 VERSAILLES

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom :
Adresse :
Références : **Numéro de compteur : 4758181**

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **Stéphane LEBLANC**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **EXPERT-HOME**
Adresse : **75, BOULEVARD HAUSMANN**
75008 PARIS

Numéro SIRET : **533007142**
Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**
Numéro de police et date de validité : **80810333 / 30/09/2015**

Certification de compétence **DTI/1410-001** délivrée par : **SOCOTEC**
Norme méthodologique employée : **NF P 45-500**

D. - Identification des appareils

Localisation	Liste des installations intérieures gaz (Genre ⁽¹⁾ , marque, modèle)	Type ⁽²⁾	Puissance (kW)	Localisation sur croquis	Anomalies mises en évidence	Observations
Cuisine	Table de cuisson - Rosières	Non raccordé	-	-	-	Mesure CO : 0 ppm Entretien appareil : Non

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur,

(2) Non raccordé – Raccordé – Étanche.

E. - Anomalies identifiées

Points de contrôle ⁽³⁾ (selon la norme)	Anomalies observées (A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁵⁾ , DGI ⁽⁶⁾)	Libellé des anomalies et recommandations
C.10 - 14 Raccordement en gaz des appareils par tuyaux non rigides	A1	La date limite d'utilisation du tuyau d'alimentation n'est pas lisible ou est dépassée. (Table de cuisson Rosières)
C.15 - 20.1 Ventilation du local - Sortie d'air	A1	Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu de sortie d'air. (Table de cuisson Rosières)

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.

(4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation

(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :

Néant

Localisation	Installations intérieures gaz	Motif
Néant		

Nota : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

G. - Constatations diverses

Commentaires :

- Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
- Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté
- Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Devoir de conseils :

Néant

L'installation ne comporte aucune anomalie.

X	L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
	L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
	L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

- Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou
- Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
- Transmission au Distributeur de gaz des informations suivantes :
- référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
 - codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :

Fait à **VERSAILLES**, le **26/03/2015**


Par : **Stéphane LEBLANC**



Signature du représentant :

--

I. - Annexe - Plans



J. - Annexe - Photos



Photo n° 1
Localisation : RDCH - Cuisine
Appareil de cuisson Tuyau
Recommandation : Anomalie A1,remplacer par un tuyau à embout métallique.



Rapport de l'Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : DDT BDC 55
Norme méthodologique employée : AFNOR XP C 16-600 (février 2011)
Date du repérage : 26/03/2015
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 02 h 30

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis :

Département :**Yvelines**

Adresse :**4, rue de Provence**

Commune :**78000 VERSAILLES**

Section cadastrale AX, Parcelle numéro 16,

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage :**R+3, sous-sol, façades, couvertures, jardin.**

Type d'immeuble :**Maison individuelle**

Année de construction du bien : ..< **1949**

Année de l'installation :**Inconnue**

Distributeur d'électricité :**EDF**

Installation sous tension :**OUI**

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom :**CONSEIL GENERAL DES YVELINES**

Adresse :**2, PLACE ANDRE MIGNOT**

78012 VERSAILLES

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**

Identité du propriétaire :

Nom et prénom :**CONSEIL GENERAL DES YVELINES**

Adresse :**2, PLACE ANDRE MIGNOT**

78012 VERSAILLES

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom :**Xavier DARTOIS**

Raison sociale et nom de l'entreprise :**EXPERT-HOME**

Adresse :**75, BOULEVARD HAUSMANN**

.....**75008 PARIS**

Numéro SIRET :**53300714200011**

Désignation de la compagnie d'assurance : **ALLIANZ**

Numéro de police et date de validité :**80810333 / 30/09/2015**

Certification de compétence **CPDI 0655 version 05** délivrée par : **I CERT - RUE EUGENE POTTIER - 35000 RENNES, le 27/11/2013**

D. – Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. – Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

- L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent :
 - L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
 - La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
 - La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
 - La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
 - La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
 - Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
 - Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
 - Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
 - Des conducteurs non protégés mécaniquement.
 - Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
 - La piscine privée
- L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.
- Constatations diverses:

E1. – Installations ou parties d'installation non couvertes

Néant

E2. – Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

N° Article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme XP C 16-600 – Annexe C	Motifs (2)
Néant	-	

1 Références des numéros d'article selon norme XP C 16-600 – Annexe C

2 Les motifs peuvent être, si c'est le cas :

- « Le tableau électrique est manifestement ancien : son capot, s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans dommage. » ;
- « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent diagnostic : de ce fait, la section et l'état des conducteurs n'ont pu être vérifiés » ;
- « L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite » ;

E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

F. - Anomalies identifiées

N° Article (1)	Libellé des anomalies	N° Article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B1.3 j	Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé sous un point d'eau ou au-dessus de feux ou plaques de cuisson.		
B3.3.1 c	Les prises de terre du bâtiment ne sont pas interconnectées.		
B3.3.4 a	La connexion à la liaison équipotentielle principale de certaines canalisations métalliques de gaz, d'eau, de chauffage central et de conditionnement, n'est pas visible.		
B4.3 a1	Un ou plusieurs circuits n'est (ne sont) pas protégé(s), à leur origine, contre les surcharges et les courts-circuits.		
B7.3 d	L'installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.		
B7.3 e	L'installation électrique comporte des dispositifs de protection dont les parties actives nues sous tension sont accessibles.		

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

G. - Informations complémentaires

Article (1)	Libellé des informations
B11 a1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1	L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C16-600

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I CERT - RUE EUGENE POTTIER - 35000 RENNES**, le **27/11/2013**

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : **26/03/2015**
Etat rédigé à **VERSAILLES**, le **26/03/2015**

Par : Xavier DARTOIS



Signature du représentant :

--

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance avec le groupe d'anomalies (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B1	Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.
B2	Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B3	Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistance partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B4	Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou court-circuit. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
B5	Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B6	Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B7	Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B8	Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
B9	Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
B10	Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.

J. - Informations complémentaires

Correspondance avec le groupe d'informations (1)	Objectif des dispositions et description des risques encourus
B11	Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien.....).

Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600.

K. - Annexe - Plans

L. - Annexe - Photos

M. - Commentaires et recommandations

Néant

N. - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé



Rapport de l'état relatif à la présence termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : DDT BDC 55
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201
Date du repérage : 26/03/2015
Heure d'arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 02 h 30

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : **Yvelines**

Adresse : **4,rue de Provence**

Commune : **78000 VERSAILLES**

Section cadastrale AX, Parcelle numéro 16,

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Périmètre de repérage : **R+3,sous-sol,façades,couvertures,jardin.**

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH :

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral :

VERSAILLES (Information au 19/01/2010)

Niveau Faible

Arrêté préfectoral 02-155/DUE du 15/07/02

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom : **CONSEIL GENERAL DES YVELINES**

Adresse : **2,PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES**

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Apporteur

Nom et prénom : **CONSEIL GENERAL DES YVELINES**

Adresse : **2,PLACE ANDRE MIGNOT**

78012 VERSAILLES

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : **Stéphane LEBLANC**

Raison sociale et nom de l'entreprise : **EXPERT-HOME**

Adresse : **75,BOULEVARD HAUSMANN**

75008 PARIS

Numéro SIRET : **53300714200011**

Désignation de la compagnie d'assurance : ... **ALLIANZ**

Numéro de police et date de validité : **80810333 / 30/09/2015**

Certification de compétence **N°DTI/1410-001** délivrée par : **SOCOTEC 89-93,Avenue Paul Vaillant Couturier 94250**

GENTILLY.le 29/04/2013

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées :

**RDCH - Hall entrée,
RDCH - Dégagement,
RDCH - Cuisine,
RDCH - Salle à manger,
RDCH - Placard,
RDCH - Salon,
0/1 - Escalier,
1er étage - Palier,
1er étage - Chambre 1,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Dressing,
1er étage - Salle de bains,
1er étage - Wc,
1er étage - Placard,
1/2 - Escalier,
2ème étage - Palier,
2ème étage - Dégagement,**

**2ème étage - Chambre 3,
2ème étage - Chambre 4,
2ème étage - Chambre 5,
2ème étage - Salle de bains,
2ème étage - Wc,
2/3 - Escalier,
3ème étage - Palier,
3ème étage - Chambre 6,
3ème étage - Chambre 7,
3ème étage - Grenier,
Sous sol - Circulation,
Sous sol - Cave 1,
Sous sol - Cave 2,
Sous sol - Chaufferie,
Sous sol - Local cuve,
Extérieur - Façades,
Extérieur - Couvertures,
Extérieur - Jardin**

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
RDCH - Hall entrée	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Hall entrée	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Hall entrée	Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Hall entrée	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Hall entrée	Plafond - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Dégagement	Sol - Parquet et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Dégagement	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Dégagement	Mur - A, B, C, D, E - Plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Dégagement	Porte (P1) - E - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Dégagement	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Plinthes - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Porte (P1) - A - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Porte (P2) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Cuisine	Volet - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Plinthes - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Mur - A, B, C, D, E, F - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Fenêtre (F1) - F - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

RDCH - Salle à manger	Porte (P2) - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Volet - F - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salle à manger	Garde corps - F - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Sol - Parquet et Dalles plastiques	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Plinthes - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Fenêtre (F1) - D - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Placard	Garde corps - D - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Fenêtre (F1) - B - bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Volet - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
RDCH - Salon	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Mur - A, B - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Fenêtre (F1) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Marches - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Contremarches - Bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Balustres - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
0/1 - Escalier	Main courante - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier	Mur - A, B, C - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier	Porte (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Palier	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

1er étage - Chambre 1	Porte (P2) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Porte (P3) - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Fenêtre (F1) - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Fenêtre (F2) - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Volet - E - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Garde corps - E - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 1	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Mur - A, B, C, D, E - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Porte (P2) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Volet - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Chambre 2	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Fenêtre (F1) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Plafond - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Porte (P2) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Porte (P3) - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Dressing	Plafond (P2) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Sol - Parquet et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Mur - A, B, C, D, E - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Porte (P1) - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Fenêtre (F1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Volet - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Salle de bains	Garde corps - A - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc	Sol - Parquet et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites

1er étage - Wc	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc	Fenêtre (F1) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Wc	Garde corps - C - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Fenêtre (F1) - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1er étage - Placard	Garde corps - D - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Balustres - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Main courante - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Marches - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Contremarches - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Mur - A, B, C - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Fenêtre (F1) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Volet - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
1/2 - Escalier	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Palier	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Palier	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Palier	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Palier	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Mur - A, B, C, D, E - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Porte (P2) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Porte (P3) - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Dégagement	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites

2ème étage - Chambre 3	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Fenêtre (F1) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Volet - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 3	Porte (P2) - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Fenêtre (F1) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Porte (P2) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Volet - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 4	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Sol - Parquet et Moquette collée	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Fenêtre (F1) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Volet - B - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Chambre 5	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Sol - Parquet et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Fenêtre (F1) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Salle de bains	Volet - C - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc	Sol - Parquet et revêtement plastique (lino)	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

2ème étage - Wc	Fenêtre (F1) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2ème étage - Wc	Garde corps - C - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Marches - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Contremarches - bois et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Balustres - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Main courante - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Fenêtre (F1) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Mur - A, B, C - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
2/3 - Escalier	Garde corps - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Porte (P2) - B - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Porte (P3) - D - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Palier	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Mur - A, B, C, D, E - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 6	Fenêtre (F1) - E - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Sol - Parquet et Vernis	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Plinthes - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Mur - A, B, C, D - plâtre et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Fenêtre (F1) - C - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Chambre 7	Plafond (P1) - plâtre et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Grenier	Sol - Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
3ème étage - Grenier	Porte (P1) - A - bois et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Circulation	Sol - Béton et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

Sous sol - Circulation	Mur - A, B, C, D - Briques et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Circulation	Porte (P1) - B - Métal et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Circulation	Plafond (P1) - Briques et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 1	Sol - Béton et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 1	Mur - A, B, C, D - Briques et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 1	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 1	Plafond (P1) - Briques et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 2	Sol - Béton et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 2	Mur - A, B, C, D - Briques et peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 2	Porte (P1) - A - Bois et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Cave 2	Plafond (P1) - Briques et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Chaufferie	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Chaufferie	Mur - A, B, C, D - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Chaufferie	Porte (P1) - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Chaufferie	Plafond (P1) - Briques et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Local cuve	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Local cuve	Mur - A, B, C, D - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Local cuve	Plafond (P1) - Briques et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Sous sol - Local cuve	Porte (P1) - A - Métal et Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007.

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- **Les termites souterrains**, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- **Les termites de bois sec**, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole.

- **Les termites arboricole**, appartient au genre Nasutitermes présent presque exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d'une infestation sont :

- Altérations dans le bois,
- Présence de termites vivants,
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs,

- Présence d'orifices obturés ou non.

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
RDCH - Hall entrée	Ossature	Sondages destructifs
RDCH - Dégagement	Ossature	Sondages destructifs
RDCH - Cuisine	Ossature	Sondages destructifs
RDCH - Salle à manger	Ossature	Sondages destructifs
RDCH - Placard	Ossature	Sondages destructifs
RDCH - Salon	Ossature	Sondages destructifs
0/1 - Escalier	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Palier	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Chambre 1	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Chambre 2	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Dressing	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Salle de bains	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Wc	Ossature	Sondages destructifs
1er étage - Placard	Ossature	Sondages destructifs
1/2 - Escalier	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Palier	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Dégagement	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Chambre 3	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Chambre 4	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Chambre 5	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Salle de bains	Ossature	Sondages destructifs
2ème étage - Wc	Ossature	Sondages destructifs
2/3 - Escalier	Ossature	Sondages destructifs
3ème étage - Palier	Ossature	Sondages destructifs
3ème étage - Chambre 6	Ossature	Sondages destructifs
3ème étage - Chambre 7	Ossature	Sondages destructifs
3ème étage - Grenier	Ossature	Sondages destructifs

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation :

- Examen visuel des parties visibles et accessibles.
- Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon.
- Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
- Utilisation d'une échelle en cas de nécessité.
- À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence de termites dans le bâtiment :

Traitement sur charpentes visible dans le grenier

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) :

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

I. - Constatations diverses :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Général	-	Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès
3ème étage - Grenier	Solives et charpente	Indices d'infestation de Capricornes des maisons Détails: Bois strié (éléments fortement dégradés)

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

*Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC CERTIFICATION 3 avenue du Centre Les Quadrants 78280 GUYANCOURT (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***

Fait à **VERSAILLES**, le **26/03/2015**


Par : **Stéphane LEBLANC**



J. - Annexe – Plans – croquis - Photos





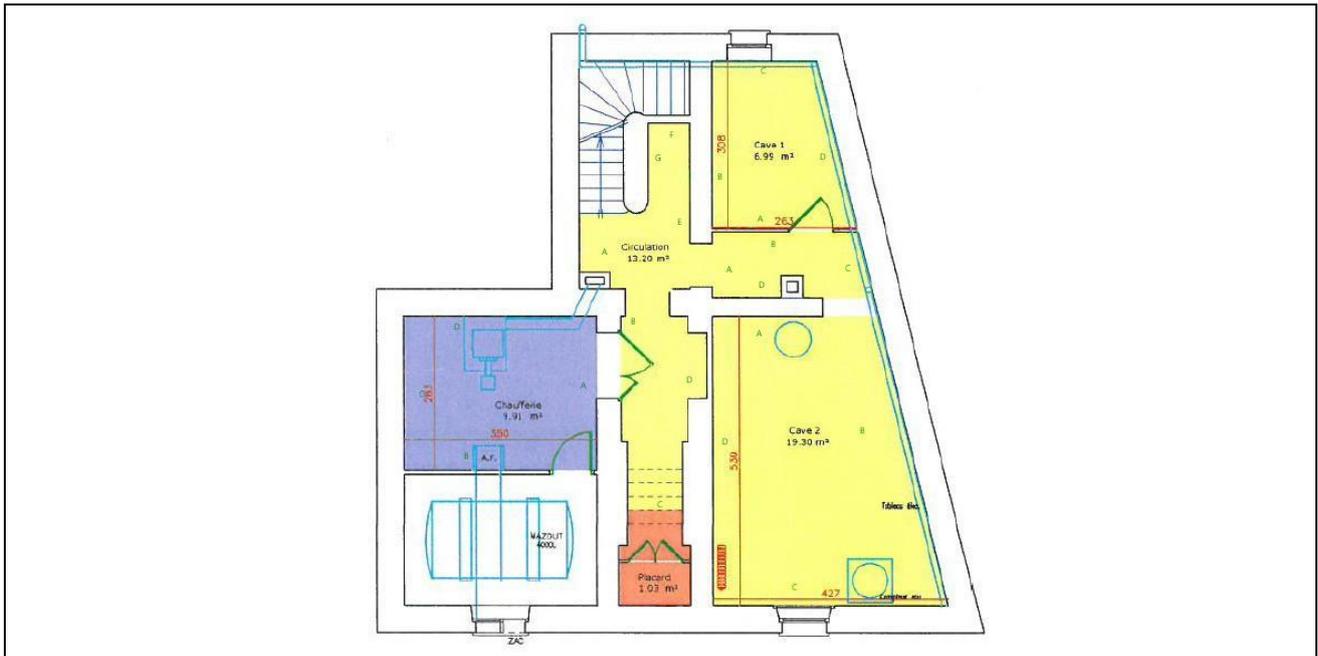

Photos



Photo n° 1
 Localisation : 3ème étage - Grenier
 Ouvrage : Charpentes
 Indices : Poutres
 Description : Traces d'attaque de capricone et traitement par imprégnation.



Photo n° 2
 Localisation : 3ème étage - Grenier
 Ouvrage : Charpentes
 Indices : Poutres
 Description : Traces d'attaque de capricone et traitement par imprégnation.

K. - Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier – 13008 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Entreprise DPP EXPERT HOME
75 BD HAUSSMANN
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 80810333.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement autonome - collectif	Diagnostic termites
Contrôle périodique amiante	Dossier technique amiante
Diagnostic Accessibilité	Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Diagnostic amiante avant travaux / démolition	Etat des lieux
Diagnostic amiante avant vente	Etat parasitaire
Diagnostic de performance énergétique	Evaluation valeur vénale et locative
DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb	Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic gaz	Loi Carrez
Diagnostic légionellose	Millièmes
Loi Boutin	Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Diagnostic monoxyde de carbone	Recherche de métaux lourds
Diagnostic radon	Recherche de plomb avant travaux
Diagnostic sécurité piscine	Risques naturels et technologiques
Diagnostic Technique SRU	

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : **du 01/10/2014 au 30/09/2015**

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillelet d'adhésion 80810333), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

1 rue Daumier 13008 Marseille | 75 bd Haussmann 75008 Paris
09 72 36 9000 | contact@cabinetcondorcet.com | www.cabinetcondorcet.com

SAS au capital de 50 000€ | RCS Marseille 494 253 982 | Immatriculation ORIAS 07 024 627 | www.orias.fr | Sous le contrôle de l'ACP | Autorité de contrôle Prudentiel | 61 Rue Taitbout 75009 Paris


TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Faute inexcusable :	300 000 € par victime 1 500 000 € par année d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 € par sinistre avec un maximum de 500 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 29 août 2014

POUR LE CABINET CONDORCET





SOCOTEC
CERTIFICATION

CERTIFICAT N° DTI / 1410-001

Certifié par la présente que :

LEBLANC STEPHANE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	14/11/2012	13/11/2017
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	18/10/2012	17/10/2017
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	29/04/2013	28/04/2018
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	26/06/2013	25/06/2018
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	18/10/2012	17/10/2017

qui ont été réalisés par Socotec Certification conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 21 novembre 2005 délimitant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2005 délimitant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2005 délimitant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 16 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 délimitant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2005 délimitant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification

Directeur de Socotec Certification



BRUNO LABARRE



ACCREDITATION N° 4 008
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat Socotec Certification est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de Socotec Certification à l'adresse www.socotec-certification.com
Socotec Certification - SAS au capital de 40 000 euros - RCS Versailles 490 984 309 - Les Quadrants - 3 avenue de Centre - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - www.socotec-certification.com